
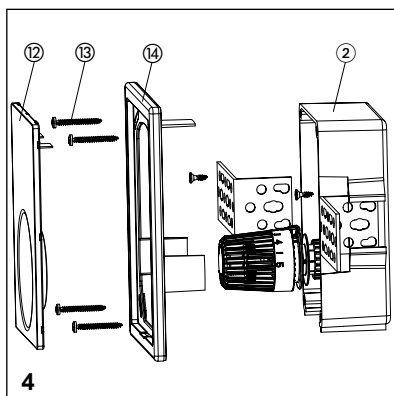
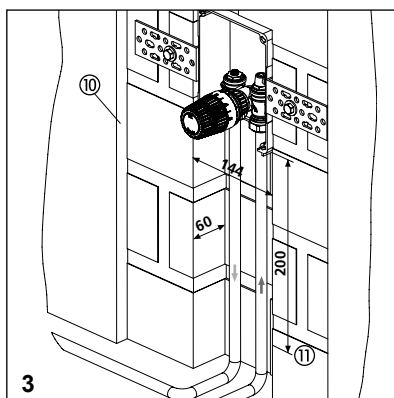
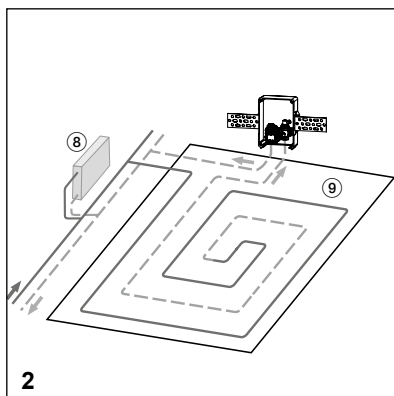


Multibox RTL

Unterputz-Rücklauftemperaturbegrenzung für Fußbodenheizungen mit Rücklauftemperaturbegrenzer RTL

Montage- und Bedienungsanleitung

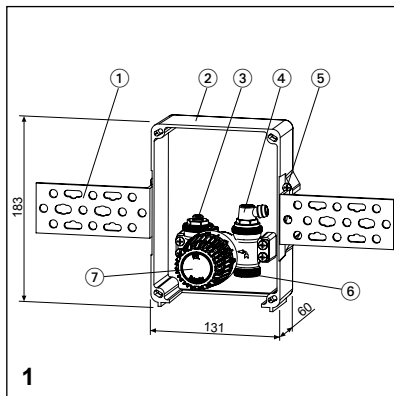

Technische Änderungen vorbehalten.

Legende

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ① Befestigungsschiene | ⑧ Heizkörper |
| ② UP-Kasten | ⑨ Fußboden-Heizkreis |
| ③ Absperr-/Regulierspindel | ⑩ äußere Wandschicht |
| ④ Entlüftungsventil | ⑪ Oberkante Fertigfußboden |
| ⑤ Arretierschraube 4.2 x 19 | ⑫ Abdeckplatte |
| ⑥ Rohranschluss G 3/4 AG | ⑬ Schrauben 4.2 x 50 |
| ⑦ Rücklauftemperaturbegrenzer RTL | ⑭ Rahmen |

Einbauhinweise

Multibox RTL ist im Rücklauf am Ende des Fußboden-Heizkreises ⑨ anzuschließen. Flussrichtung beachten (Abb. 2).

Es ist zu berücksichtigen, dass die von der Anlage gefahrne Vorlauftemperatur für den Systemaufbau der Fußbodenheizung geeignet ist.

Das Fußbodenheizungsrohr sollte spiralförmig im Estrich verlegt werden (Abb. 2).

Der Abstand zum Fertigfußboden sollte ab Unterkante UP-Kasten mindestens 200 mm betragen (Abb. 3).

Montage

Unterputz-Kasten

UP-Kasten ② in vorgesehenen Wandschlitz lotrecht einsetzen (Breite mind. 144 mm, Tiefe mind. 60 mm) und anschließend mittels Befestigungsschienen montieren (Abb. 3.). Der Abstand zwischen Vorderkante UP-Kasten und Fertigwand kann durch die variable Abdeckung, bestehend aus Abdeckplatte ⑫ und Rahmen ⑭ (Abb. 4), 0 bis 30 mm betragen. **Empfohlener Abstand: ca. 20 mm.**

UP-Kasten wie folgt auf die gewünschte Position unterhalb der Fertigwand ausrichten:

- Stärke der äußeren Wandschicht (Putz, Fliesen Gipskarton etc.) ⑩ (Abb. 3) ermitteln.
- Arretierschrauben ⑤ lösen.
- Vorderkante UP-Kasten auf die gewünschte Position unterhalb der Fertigwand ausrichten.
- Arretierschrauben ⑤ wieder anziehen.

Rohr-Anschluss

Für den Anschluss von Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr nur die entsprechenden Original HEIMEIER Klemmverschraubungen verwenden. Klemmring, Klemmringmutter und Schlauchtülle sind mit der Größen-Angabe und mit THE gekennzeichnet. Bei metallisch dichtenden Klemmverschraubungen für Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr, bei einer Rohrwanddicke von 0,8 - 1,0 mm, zur zusätzlichen Stabilisierung des Rohres Stützhülsen einsetzen. Anzuschließende Rohre rechtwinklig zur Rohrachse ablängen. Rohrenden müssen einwandfrei rund, gratfrei und unbeschädigt sein. Nach Rohr-Anschluss beiliegende **Bauschutzabdeckung** in UP-Kasten einsetzen.

Rücklauftemperaturbegrenzer RTL

Bauschutzabdeckung nach Abschluss der Rohrbauarbeiten herausnehmen. Rücklauftemperaturbegrenzer ⑦ auf Ventilunterteil aufsetzen, aufschrauben und mit Gummibackenzange fest anziehen (ca. 20 Nm). Achten Sie darauf, dass der Einstellpfeil nach oben weist. Anschließend Rücklauftemperaturbegrenzer RTL auf gewünschte Merzkahl stellen.

Rahmen und Abdeckplatte

Rahmen ⑭ an UP-Kasten ② ansetzen, ausrichten und mit beiliegenden Schrauben ⑬ befestigen. Anschließend Abdeckplatte ⑫ an Rahmen ansetzen und andrücken bis sie einrastet (Abb. 4).

Absperrung und Voreinstellung

Das Ventil wird durch Rechtsdrehen der Absperr-/Regulierspindel ③ mit einem Sechskantstiftschlüssel SW 5 geschlossen. Die vorgesehene Voreinstellung kann durch anschließendes Linksdrehen vorgenommen werden. Technische Daten/Diagramme siehe Prospekt „Multibox“.

Einstellung

Rücklauftemperaturbegrenzer RTL

Merzkahl	0	1	2	3	4	5
Rücklauftemperatur [° C]	0	10	20	30	40	50

- Empfehlung: verdeckte Begrenzung oder Blockierung der gewünschten Rücklauftemperatur vornehmen. Siehe Prospekt Montage- und Bedienungsanleitung (bei Bedienung Thermostat-Kopf K).
- Beachten, dass der eingestellte Sollwert nicht unter der Umgebungstemperatur des RTL liegt, da dieser dann nicht mehr öffnet.

Funktionsheizen

Funktionsheizen bei Normgerechten Heizestrich entsprechend EN 1264-4 durchführen.

Frühester Beginn des Funktionsheizens:

- Zementestrich: 21 Tage nach Verlegung
- Anhydritestrich: 7 Tage nach Verlegung

Mit Vorlauftemperatur zwischen 20 °C und 25 °C beginnen und diese 3 Tage aufrechterhalten. Anschließend maximale Auslegungstemperatur einstellen und diese 4 Tage halten. Die Vorlauftemperatur ist dabei über die Steuerung des Wärmeerzeugers zu regeln. Ventil durch linksdrehen der Bauschutzkappe öffnen. Hinweise des Estrichherstellers beachten!

Maximale Estrichtemperatur im Bereich der Heizrohre nicht überschreiten:

- Zement- und Anhydritestrich: 55 °C
- Gussasphaltestrich: 45 °C
- nach Angabe des Estrichherstellers!

- EN** Multibox RTL Flush mounting return temperature limiting for floor heating with return temperature limiter RTL
- FR** Multibox RTL Système de limitation de température du circuit de retour à encastrer pour chauffages par le sol avec limiteur de température du circuit de retour RTL
- NL** Multibox RTL Verzonken terugloop-temperatuurbegrenzing voor vloerverwarming met terugloop-temperatuurbegrenzer RTL

Installation and operating instructions

Legend

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Mounting rail | ⑧ Radiator |
| ② Flush casing | ⑨ Floor heating circuit |
| ③ Shutoff/control spindle* | ⑩ Outer wall layer |
| ④ Air venting valve | ⑪ Finished floor upper surface |
| ⑤ Locking screw 4.2 x 19 | ⑫ Cover plate |
| ⑥ Pipe connection G 3/4 outside thread | ⑬ Screws 4.2 x 50 |
| ⑦ Return temperature limiter RTL | ⑭ Frame |

Installation information

Multibox RTL is to be connected in the return flow at the end of the floor heating circuit ⑨. Note flow direction (illustr. 2).

It has to be taken into account that the supply temperature used is suitable for the construction of the floor heating.

The floor heating pipe should be laid in a spiral form in the flooring (illustr. 2).

The distance from the lower edge of the flush casing to the finished floor should be at least 200 mm (illustr. 3).

Installation

Flush casing

Place the flush casing ② vertically in the wall slot provided (width at least 144 mm, depth at least 60 mm) and fix with the mounting rails (illustr. 3). By means of the variable cover, consisting of cover plate ⑫ and frame ⑭ (illustr. 4), the distance between the front edge of the flush casing and finished wall can be 0 to 30 mm. **Recommended distance approx. 20 mm.** Align flush casing to the position required below the finished wall:

- Determine thickness of the outer wall layer (plaster, tiles, gypsum plaster board etc.) ⑩ (illustr. 3).
- Loosen locking screw ⑤.
- Align front edge of the flush casing to the position required below the finished wall.
- Tighten up locking screw ⑤ again.

Pipe connection

Use only original HEIMEIER compression fittings for the connection of plastic, copper, precision steel or multi-layer pipe. Compression ring, compression ring nut and hose nozzle are marked with dimensional information and with THE. When metallic sealing compression fittings are used with copper or precision steel pipe, with a pipe wall thickness of 0.8 – 1.0 mm, use supporting sleeves for the additional stabilisation of the pipe. Cut the pipes to be connected into sections at right angle to the pipe axis. The pipe ends must be perfectly round, free of burrs and undamaged. After connecting the pipe fit the **protection cover** in the flush casing.

Return temperature limiter RTL

Take off the protection cover after completion of the structural work. Place the return temperature limiter ⑦ on the valve body, screw up and tighten with rubber jawed wrench (approx. 20 Nm). Make sure that the setting arrow point upwards. Afterwards set the return temperature limiter RTL to the required number.

Frame and cover plate

Put frame ⑭ on flush casing ②, align them and fasten with the screws ⑬ enclosed. Afterwards put on the cover plate ⑫ and press it until it clicks into place (illustr. 4).

Shutoff and presetting

The valve is closed by turning the shutoff/control spindle ③ to the right with an SW 5 hexagon key. The planned presetting can be made by turning it to the left afterward. For specifications/diagrams see "Multibox" brochure.

Adjustment

Return temperature limiter RTL

Number	0	1	2	3	4	5
Return temperature [°C]	0	10	20	30	40	50

- Recommendation: set the hidden restriction or locking of the required return temperature. See the leaflet Installation and Operating Instructions (with thermostatic head K operation).
- Make sure that the setting is not lower than the ambient temperature of the RTL since then it will no longer open.

Functional heating

Carry out functional heating at the heating mark conforming to standards in keeping with EN 1264-4.

Earliest start for functional heating:

- Cement floor: 21 days after laying
- Anhydrite floor: 7 days after laying

Begin at supply temperature of 20°C - 25°C and maintain for 3 days. Then adjust maximum design temperature and maintain for 4 days. The supply temperature can be regulated by controlling the boiler. Open the valve by turning the protection cap to the left. Refer to the information of the cement floor manufacturer!

Do not exceed maximum cement floor temperature at the heating pipes:

- Cement and anhydrite floor: 55 °C
- Poured asphalt floor: 45 °C
- in line with particulars of the cement floor manufacturer!

Technical changes must be taken into account.

Notice de montage et de service

Légende

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Rail de fixation | ⑧ Radiateur |
| ② Caisson à encastrer | ⑨ Circuit de chauffage par le sol |
| ③ Tige d'arrêt et de régulation | ⑩ Couche extérieure du mur |
| ④ Soupape de purge | ⑪ Bord supérieur sol fini |
| ⑤ Vis d'arrêt 4.2 x 19 | ⑫ Plaque de recouvrement |
| ⑥ Raccord de tube G 3/4 AG | ⑬ Vis 4.2 x 50 |
| ⑦ Limiteur de température du circuit de retour RTL | ⑭ Cadre |

Instructions de montage

Multibox RTL est à monter dans le circuit de retour à la fin du circuit de chauffage par le sol ⑨. Tenir compte du sens du courant (Fig. 2).

Veiller à ce que la température de la canalisation montante de l'installation soit appropriée à la structure du système du chauffage par le sol.

Le tube du chauffage par le sol doit être posé dans la chape en forme de spirale (Fig. 2).

L'écart du sol fini doit être de 200 mm au moins à partir du bord inférieur du caisson à encastrer (Fig. 3).

Montage

Caisson à encastrer

Placer le caisson à encastrer ② bien d'aplomb dans la fente ménagée à cet effet dans le mur (largeur au moins 144 mm, profondeur 60 mm) et le monter ensuite à l'aide de rails de fixation (Fig. 3). L'écart entre le bord avant du caisson à encastrer et le mur fini peut se situer entre 0 et 30 mm du fait du couvercle variable constitué de la plaque de recouvrement ⑫ et du cadre ⑭ (Fig. 4). **Ecart recommandé: env. 20 mm.** Aligner le caisson à encastrer comme suit pour qu'il ait la position désirée au-dessous du mur fini.

- Déterminer l'épaisseur de la couche extérieure du mur (enduit, carrelage, placoplâtre etc.) ⑩ (Fig. 3).
- Desserrer les vis d'arrêt ⑤.
- Aligner le bord avant du caisson à encastrer pour qu'il ait la position désirée au-dessous du mur fini.
- Resserrer les vis d'arrêt ⑤.

Raccord de tube

Pour le raccordement de tubes en plastique, en cuivre, en acier de précision et de tubes d'assemblage, utiliser uniquement les vissages par serrage appropriés et originaux de HEIMEIER. La bague de serrage, l'écrou de la bague de serrage et l'embout à olive portent l'indication de la taille et l'inscription THE. Dans le cas de bagues à compression à obturation métallique pour tubes en cuivre ou en acier de précision, d'une épaisseur de paroi entre 0,8 et 1,0 mm, utiliser des douilles de renforcement pour une meilleure stabilisation du tube. Scier ensuite les tubes à la longueur nécessaire perpendiculairement à l'axe du tube. Les extrémités du tube doivent être parfaitement rondes et impeccables et ne présenter ni ébarbes ni dommages. Après le raccordement du tube, placer le **couvercle de protection pour les travaux** ci-joint dans le caisson à encastrer.

Limiteur de température du circuit de retour RTL

Lorsque les travaux de tubage sont terminés, enlever le couvercle de protection pour les travaux. Placer le limiteur de température du circuit de retour ⑦ sur la base de la soupape de thermostat, le visser et le serrer fermement à l'aide d'une pince à mors en caoutchouc (env. 20 Nm). Veiller à ce que la flèche de réglage soit orientée vers le haut. Positionner ensuite le limiteur de température du circuit de retour RTL sur le chiffre de référence 3.

Cadre et plaque de recouvrement

Monter le couvercle ⑭ sur le caisson à encastrer ②, le centrer correctement à l'aide des vis ⑬ ci-jointes. Placer ensuite la plaque de recouvrement ⑫ sur le cadre et faire pression jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Fig. 4).

Blocage et préréglage

Fermer le robinet ③ en tournant vers la droite la tige d'arrêt et de régulation à l'aide d'une clé mâle coudée hexagonale d'ouverture 5. Procéder ensuite au préréglage prévu en tournant vers la gauche. Pour les caractéristiques techniques / Diagrammes, voir la brochure « Multibox ».

Réglage

Limiteur de température du circuit de retour RTL

Chiffre de référence	0	1	2	3	4	5
Température du circuit de retour	0	10	20	30	40	50

- Recommandation : Procéder à une limitation cachée ou à un blocage de la température désirée du circuit de retour. Voir prospectus notice de montage et de service (en cas d'utilisation de la tête de thermostat K).
- Veiller à ce que la valeur prescrite réglée ne soit pas inférieure à la température ambiante, sinon celle-ci ne s'ouvre plus.

Chauffage fonctionnel

Exécuter le chauffage fonctionnel conformément à la norme EN 1264-4 sur les chapes chauffantes.

Démarrer la mise en marche du chauffage fonctionnel :

- pour une chape de ciment : 21 jours après la pose
- pour une chape anhydrite 7 jours après la pose

Commencer avec une température aller entre 20 et 25 °C et la maintenir pendant 3 jours. Régler ensuite la température maximale de pose et la maintenir pendant 4 jours.

La température aller sera régulée à l'aide de la commande du générateur de chaleur. Ouvrir le robinet en tournant le capuchon de protection vers la gauche. Observer les indications du fabricant de la chape !

Ne pas dépasser la température de chape maximale dans la zone des tuyaux de chauffage :

- Chape de ciment et chape anhydrite : 55 °C
- Chape d'asphalte coulé : 45 °C
- selon les indications du fabricant de la chape !

Sous réserve de modifications techniques.

Montage- en bedienings-handleiding

Legende

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ① Bevestigingsrail | ⑧ Radiator |
| ② Verzonken kast | ⑨ Vloerverwarmingkring |
| ③ Afsluit-/regelspil | ⑩ Buitenste muurlaag |
| ④ Ontluchtingsklep | ⑪ Bovenzijde montagevloer |
| ⑤ Vastzetschroef 4.2 x 19 | ⑫ Afdekplaat |
| ⑥ Buisaansluiting G 3/4 AG | ⑬ Schroeven 4.2 x 50 |
| ⑦ Terugloop-temperatuurbegrenzer | ⑭ Frame |

Montageaanwijzingen

De Multibox RTL dient in de terugloop aan het einde van de vloerverwarmingskring ⑨ te worden aangesloten. Let op de stroomrichting (afb. 2).

Houd er rekening mee dat u de door de installatie geschakelde voorlooptemperatuur ook geschikt moet zijn voor de systeempbouw van de vloerverwarming.

De vloerverwarmingsbuis dient in de vorm van een spiraal in de estrik te worden gelegd (afb. 2).

De afstand tot de montagevloer dient vanaf de onderzijde van de verzonken kast minimaal 200 mm te bedragen (afb. 3).

Montage

Verzonken kast

Plaats de verzonken kast ② loodrecht in de desbetreffende wandgleuf (breedte minimaal 144 mm, diepte minimaal 60 mm) en vervolgens met behulp van bevestigingsrails monteren (afb. 3). De afstand tussen de voorzijde van de verzonken kast en de montagewand kan met de variabele afdekking, bestaande uit de afdekplaat ⑫ en het frame ⑭ (afb. 4), 0 tot 30 mm bedragen. **Aanbevolen afstand: ca. 20 mm.** Lijn de verzonken kast als volgt uit op de gewenste positie beneden de montagewand:

- bepaal de dikte van de buitenste muurlaag (pleister, tegels, gipsplaat enz.) ⑩ (afb. 3).
- draai de vastzetschroeven ⑤ los.
- lijn de voorzijde van de verzonken kast als volgt uit op de gewenste positie beneden de montagewand:
- draai de vastzetschroeven ⑤ weer aan.

Buisaansluiting

Gebruik voor de aansluiting van een kunststof-, koper-, precisiestaal- of composietbuis alleen de desbetreffende originele HEIMEIER-klemschroefverbindingen. Klemring, klemringmoer en slangtule zijn gekenmerkt met de maatgegevens en met THE. Maak bij metallisch afdichtende klamschroefverbindingen voor koper- of precisiestaalbuisen met een buiswanddikte van 0,8 mm - 1,0 mm gebruik van steunmanchetten voor een betere stabilisatie van de buis. Zaag aan te sluiten buizen pas - en wel haaks op de buis. Buisenden moeten optimaal rond, braamvrij en onbeschadigd zijn.

Plaats na de buisaansluiting de bijgevoegde **montagebeveiliging** in de verzonken kast.

Terugloop-temperatuurbegrenzer RTL

Verwijder de montagebeveiliging na de beëindiging van de buiswerkzaamheden. Plaats de terugloop-temperatuurbegrenzer ⑦ op de thermostatische afsluiter, schroef deze aan en trek deze vast met een tang met rubberbekens (ca. 20 Nm). Let op dat de instelpijn naar boven wijst. Zet vervolgens de terugloop-temperatuurbegrenzer RTL op het gewenste kengetal.

Frame en afdekplaat

Plaats het frame ⑭ tegen de verzonken kast ②, lijn het uit en bevestig het met de bijgevoegde schroeven ⑬. Trek eventueel de spaardraps aan de thermostaatkrop K terug. Plaats vervolgens de afdekplaat ⑫ tegen het frame en druk de plaat aan totdat deze inklikt (afb. 4).

Afsluiting en voorinstelling

Sluit de klep door de afsluit-/reguleringspijl ③ met een inbussleutel SW 5 naar rechts te draaien. Door de sleutel uitvoeren naar links te draaien, kunt u de desbetreffende voorinstelling uitvoeren. Voor de technische gegevens / diagrammen verwijzen wij naar de brochure "Multibox".

Instelling

Terugloop-temperatuurbegrenzer RTL

Kengetal	0	1	2	3	4	5
Teruglooptemperatuur [°C]	0	10	20	30	40	50

- Advies: voer verborgen begrenzing of blokkering van de gewenste teruglooptemperatuur uit. Zie ook de brochure "Montage- en bedieningshandleiding" (bij bediening van de thermostaatkrop K).
- Let op dat de ingestelde waarde niet lager ligt dan de omgevings-temperatuur van de RTL omdat deze dan niet meer zou openen.

Begin van het verwarmingsbedrijf

Start het verwarmingsbedrijf bij normgerechte verwarmingsestrik conform EN 1264-4.

Vroegst mogelijk begin van het verwarmingsbedrijf

- Cementestrik: 21 na het leggen
- Anhydriestrik: 7 na het leggen

Begin met een voorlooptemperatuur van 20 °C t/m 25 °C en handhaaf deze 3 dagen. Stel vervolgens de maximale uitvoeringstemperatuur in en handhaaf deze 4 dagen. De voorlooptemperatuur moet daarbij worden geregeld via de besturing van de warmtegenerator. Open de klep door de montagekap naar links te draaien. Let op de aanwijzingen van de estriklfabrikant!

Overschrijd nooit de maximale estrikttemperatuur in het bereik van de verwarmingsbuisen:

- cement- en anhydriestrik: 55 °C
- gietasfaltestrik: 45 °C
- volgens de gegevens van de estriklfabrikant!

Technische wijzigingen voorbehouden

- IT Multibox RTL** Unità sotto traccia di limitazione della temperatura di ritorno per riscaldamento integrato nel pavimento con limitatore della temperatura di ritorno RTL
- ES Multibox RTL** Limitación de temperatura de retorno de empotrado para calefacciones de suelos con limitador de la temperatura de retorno
- RU Multibox RTL** Регулятор температуры напольного отопления с ограничителем температуры в „обратке“ RTL

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Leggenda

- | | |
|---|---|
| ① Guida di fissaggio | ⑧ Radiatore |
| ② Cassetta sotto traccia | ⑨ Circuito di riscaldamento integrato nel pavimento |
| ③ Vite d'arresto e di regolazione | ⑩ Rivestimento della parete |
| ④ Valvola di spurgo | ⑪ Bordo superiore del pavimento |
| ⑤ Vite di arresto 4,2 x 19 | ⑫ Piastra di copertura |
| ⑥ Raccordo per tubo G 3/4 AG | ⑬ Viti 4,2 x 50 |
| ⑦ Limitatore della temperatura di ritorno RTL | ⑭ Intelaiaitura |

Installazione

Multibox RTL va collegato al ritorno al termine del circuito di riscaldamento integrato nel pavimento ⑨. Attenzione al verso di flusso (fig. 2).
Occorre tenere presente che la temperatura di mandata dell'impianto sia adatta alla struttura del sistema del riscaldamento integrato nel pavimento.
 Il tubo del riscaldamento va posato a spirale nel pavimento continuo (fig. 2). La distanza minima dal pavimento del bordo inferiore della cassetta di sotto traccia deve essere di 200 mm (fig. 3).

Montaggio

Cassetta sotto traccia

Collocare verticalmente la cassetta sotto traccia ② nella fessura preparata nella parete (larghezza min. 144 mm, profondità min. 60 mm) e quindi montarla sulle guide di fissaggio (fig. 3). La distanza tra il bordo anteriore della cassetta sotto traccia e la parete può essere di 0 - 30 mm a seconda del sistema di copertura composto da piastra di copertura ⑫ ed intelaiaitura ⑭ (fig. 4).
Distanza suggerita: circa 20 mm. Posizionare la cassetta sotto traccia sul luogo desiderato sotto la parete nel modo seguente:
 - Misurare lo spessore del rivestimento della parete (intonaco, piastrelle, cartongesso, ecc.) ⑩ (fig. 3).
 - Allentare le viti di arresto ⑤.
 - Posizionare il bordo anteriore della cassetta sotto traccia sul luogo desiderato sotto la parete.
 - Riserare le viti di arresto ⑤.

Collegamento del tubo

Per collegare il tubo di plastica, di rame, di acciaio di precisione o stratificato, utilizzare esclusivamente raccordi filettati di bloccaggio originali HEIMEIER. L'anello di serraggio, il dado dell'anello di bloccaggio ed il bocchettone flessibile portano i dati sulla grandezza e la sigla THE. Nei raccordi filettati bloccanti realizzati con guarnizione di metallo per tubi di rame e acciaio di precisione con uno spessore della parete del tubo di 0,8 - 1,0 mm, è necessario utilizzare boccole di sostegno, per stabilizzare ulteriormente il tubo. Accorciare i tubi da collegare tagliandoli ad angolo retto rispetto al loro asse. Le estremità del tubo devono essere perfettamente circolari, prive di bave e non danneggiate. Al termine del collegamento del tubo applicare la **copertura di protezione** fornita in dotazione nella cassetta sotto traccia.

Limitatore della temperatura di ritorno RTL

Al termine dei lavori di installazione dei tubi togliere la copertura di protezione. Applicare ed avvitare il limitatore della temperatura di ritorno ⑦ sulla parte inferiore della valvola e serrare a fondo con una pinza a ganasce di gomma (circa 20 Nm). Verificare che la freccia di regolazione sia rivolta verso l'alto. Collocare quindi il limitatore della temperatura di ritorno RTL sul numero desiderato.

Intelaiaitura e piastra di copertura

Applicare l'intelaiaitura ⑭ sulla cassetta sotto traccia ②, posizionala correttamente e fissarla con le viti ⑬ fornite in dotazione. Eventualmente tirare indietro i fermi della testina termostatica K e quindi applicare la piastra di copertura ⑫ premendola sull'intelaiaitura fino a farla innestare in posizione (fig. 4).

Bloccaggio e pre-regolazione

La valvola viene chiusa girando in senso orario la vite di arresto e regolazione ③ per mezzo di una chiave esagonale SW 5. La pre-regolazione prevista può essere effettuata girandola successivamente in senso antiorario. Per i dati tecnici e i diagrammi si veda al prospetto „Multibox“.

Regolazione

Limitatore della temperatura di ritorno RTL

Numero	0	1	2	3	4	5
Temperatura di ritorno [° C]	0	10	20	30	40	50

- Suggerimento: eseguire la limitazione coperta o il bloccaggio della temperatura di ritorno desiderata. Vedi il prospetto „Istruzioni di montaggio e per l'uso“ (per la testina termostatica K).
- Tenere presente che il valore nominale impostato non deve essere minore della temperatura ambiente dell'RTL, in quanto, in caso contrario, quest'ultimo non agirebbe più.

Riscaldamento di funzione

Eseguire un riscaldamento di funzione in normali massetti di riscaldamento secondo la norma EN 1264-4.

Primo inizio del riscaldamento di funzione:

- Massetto di calcestruzzo: 21 giorni dopo la posatura
- Massetto di anidrite 7 giorni dopo la posatura

Iniziare con la temperatura di mandata compresa tra 20 °C e 25 °C e mantenere questo valore per la durata di 3 giorni. Regolare successivamente la massima temperatura raggiungibile e conservarla per la durata di 4 giorni. La temperatura di mandata può essere regolata attraverso il controllore del generatore di calore. Aprire la valvola, girando in senso antiorario la cappa protettiva della costruzione. Osservare le informazioni fornite dal produttore del massetto!

Non superare la massima temperatura del massetto nel campo dei tubi di riscaldamento:

- Massetto di calcestruzzo e anidrite: 55 °C
- Massetto di asfalto colato: 45 °C
- secondo le specifiche fornite dal produttore del massetto!

Con riserva di modifiche tecniche.

Instrucciones de montaje y de manejo

Legenda

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Carri de fijación | ⑧ Radiador |
| ② Caja de empotrado | ⑨ Círculo de calefacción de suelo |
| ③ Husillo de bloqueo/regulación | ⑩ Capa de pared exterior |
| ④ Válvula de desaire | ⑪ Borde superior Suelo acabado |
| ⑤ Tornillo de bloqueo 4,2 x 19 | ⑫ Placa de cobertura |
| ⑥ Conexión tubular G 3/4 AG | ⑬ Tornillos 4,2 x 50 |
| ⑦ Limitador de la temperatura de retorno | ⑭ Marco |

Indicaciones de montaje

La multicaja RTL se debe conectar al fin del circuito de calefacción del suelo ⑨ en el retorno. Preste atención a la dirección del flujo (imagen 2).
Se debe tener en cuenta que la temperatura de avance del sistema sirva para el montaje del sistema de la calefacción de suelos.
 El tubo de la calefacción de suelos debería ser colocado de forma espiral en la capa de acabado (imagen 2).
 La distancia con el suelo acabado debería ser a partir del borde inferior de la caja de empotrado como mínimo 200 mm (imagen 3).

Montaje

Caja de empotrado

Coloque la caja de empotrado ② en la ranura de la pared prevista perpendicularmente (un ancho mín. de 144 mm, una profundidad mín. de 60 mm) y móntela luego con carriles de fijación (imagen 3). La distancia entre el borde delantero de la caja DE EMPOTRADO y pared acabada puede ser, debido a la cobertura variable compuesta de placa de cobertura ⑫ y marco ⑭ (imagen 4), de 0 a 30 mm. **Distanza recomendada: aprox. 20 mm.** La caja de empotrado se debe posicionar de la siguiente manera debajo de la pared acabada:
 - Calcule el grosor de la capa de la pared exterior (revoque, baldosas, caja de yeso, etc.) ⑩ (imagen 3).
 - Afloje los tornillos de bloqueo ⑤.
 - Ajuste el borde delantero de la caja DE EMPOTRADO en la posición deseada debajo de la pared acabada.
 - Apriete de nuevo los tornillos de bloqueo ⑤.

Conexión tubular

Utilice sólo los tornillos de apriete originales de HEIMEIER para la conexión de tubos plásticos, de cobre, de acero de precisión o compuestos. El anillo de apriete, la tuerca del anillo de apriete y la boquilla de la manguera están marcadas con la indicación del tamaño y THE. Utilice casquillos de apoyo en tornillos de apriete con hermeticidad metálica para tubos de cobre o acero de precisión en el caso de un grosor de la pared tubular de 0,8 - 1,0 mm para la estabilización adicional del tubo. Metre los tubos a conectar rectangularmente con el eje tubular. Las partes finales del tubo deben ser perfectamente redondas, desbarbadas y sin ninguna clase de daños. Coloque la **cobertura de protección de construcción** adjunta en la caja de empotrado tras la conexión tubular.

Limitador de la temperatura de retorno RTL

Retire la cobertura de protección de construcción tras los trabajos de obra gruesa. Coloque el limitador de la temperatura de retorno ⑦ en la parte inferior de la válvula, atornillado y apriételo bien con las tenazas de mordaza de plástico (aprox. 20 Nm). Preste atención a que la flecha de ajuste muestre hacia arriba. Después ajuste el limitador de la temperatura de retorno RTL a la cifra de memoria deseada.

Marco y placa de cobertura

Coloque el marco ⑭ en la caja DE EMPOTRADO ②, ajústelo y fíjelo con los tornillos adjuntos ⑬. Retire los clips de ahorro en el cabezal de termostato K si fuera necesario y después coloque la placa de cobertura ⑫ en el marco y apriételo hasta que engañille (imagen 4).

Bloqueo y preajuste

La válvula es cerrada girando a la derecha el husillo de bloqueo/regulación ③ con una llave hexagonal SW 5. El preajuste previsto se puede realizar mediante un giro a la izquierda posterior. Datos técnicos/diagramas: ver folleto „Multibox“.

Ajuste

Limitador de temperatura de retorno RTL

Cifra de memoria	0	1	2	3	4	5
Temperatura de retorno [° C]	0	10	20	30	40	50

- Recomendación: Realizar limitación o bloqueo cubierto de la temperatura de retorno deseada. Véase folleto instrucciones de montaje y manejo (en el manejo del cabezal de termostato K).
- Preste atención a que el valor teórico ajustado no esté por debajo de la temperatura ambiental del RTL ya que éste entonces no abre más.

Calefacción funcional

Realice la calefacción funcional en caso de capa de acabado de calefacción de acuerdo con la norma EN 1264-4.

Inicio más pronto de la calefacción funcional:

- Capa de acabado de cemento: 21 días después de la colocación
- Capa de acabado de anidrite: 7 días después de la colocación

Empiece con una temperatura de avance entre 20 °C y 25 °C y mantenga ésta durante 3 días. Después ajuste la máxima temperatura de colocación y mantenga ésta durante 4 días. La temperatura debe ser regulada a través del generador térmico. Abra la válvula girando a la izquierda la caperuza de protección de construcción 5. Preste atención a las indicaciones del fabricante de la capa de acabado.

No sobrepase la temperatura máxima de la capa de acabado en el sector de los tubos de calefacción:

- Capa de acabado de cemento y de anidrite: 55 °C
- Capa de acabado de asfalto fundido: 45 °C
- Según las indicaciones del fabricante de la capa de acabado

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

Инструкция по монтажу и обслуживанию

Составные части

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Шина крепления | ⑧ Радиатор отопления |
| ② Коробка UP, устанавливаемая под штукатуркой | ⑨ Контур напольного отопления |
| ③ Запорный/регулирующий шпиндель | ⑩ Наружный слой стены |
| ④ Воздушный клапан | ⑪ Верхняя кромка готового пола |
| ⑤ Стопорный винт 4,2 x 19 | ⑫ Крышка |
| ⑥ Штуцер для подсоединения трубы G 3/4 AG | ⑬ Винт 4,2 x 50 |
| ⑦ Ограничитель температуры в обратке RTL | ⑭ Рама |

Указания по монтажу

Multibox RTL необходимо устанавливать в конце контура напольного отопления ⑨. Учитывайте при этом направление потока (см. рис. 2).
При этом необходимо учитывать, что устанавливаемая температура должна быть допустима для конкретного типа системы отопления нагретым полом.
 Труба системы напольного отопления должна быть уложена пол в форме спирали (см. рис. 2).
 Расстояние от нижней кромки коробки UP, устанавливаемой под штукатуркой, до готового пола должно быть не менее 200 мм (см. рис. 3).

Монтаж

Коробка, устанавливаемая под штукатурку

Установите вертикально коробку UP ② в предусмотренную для нее прорезь в стене (шириной не менее 144 мм и глубиной не менее 60 мм) и затем закрепите ее с помощью монтажной шины (см. рис. 3). Расстояние от передней кромки коробки до готовой стены может составлять с учетом различных средств закрытия коробки, состоящих из крышки ⑪ и рамы ⑭ (см. рис. 4), от 0 до 30 мм. **Рекомендуемое расстояние: примерно 20 мм.** Установите коробку UP в требуемое положение в готовой стене следующим образом:
 - определите толщину верхнего слоя стены (штукатурка, керамическая плитка, гипсокартон и т. д.) ⑩ (см. рис. 3).
 - Открутите стопорные винты ⑤.
 - Установите переднюю кромку крышки UP в желательное положение в готовой стене.
 - Снова затяните винты крепления ⑤.

Подсоединение трубы

Для подсоединения пластмассовых, медных, прецизионных стальных труб и соединительных труб используйте только соответствующие оригинальные зажимные резьбовые соединения фирмы HEIMEIER. Зажимное кольцо, гайка зажимного кольца и наконечник шланга имеют маркировку THE и обозначение размера. В случае зажимных штуцерных соединений, уплотняющих металлических трубы (из меди или прецизионные стальные) толщиной 0,8 - 1,0 мм, для дополнительной стабилизации трубы необходимо использовать поддерживающие гильзы. Подсоединяемые трубы должны быть отрезаны под прямым углом к оси трубы. Концы труб должны иметь абсолютно круглую форму, на них не должно быть брака и повреждений.
 После подсоединения трубы установите в коробку UP прилагаемую защитную крышку.

Ограничитель температуры в обратке RTL

После окончания работ по монтажу трубы снимите защитную крышку. Установите ограничитель температуры в обратке ⑦ на нижнюю часть термостатического вентиля, привинтите ее и плотно затяните с помощью плоскогубцев с резиновой вставкой (момент затяжки около 20 Нм). Следите за тем, чтобы стрелка регулировки была направлена вверх. В заключение установите ограничитель температуры в обратке RTL на желаемое деление.

Рама и крышка

Установите раму ⑭ на коробку UP, устанавливаемую под штукатуркой ②, выровняйте ее и затяните винтами ⑬, входящими в комплект поставки. При необходимости оттяните назад зажимы для экономного режима на термостатической головке и в заключение установите крышку ⑫ на раму и прижмите ее упилом, пока она не защелкнется (см. рис. 4).

Перекрытие и предварительная регулировка

Вентиль закрывается путем вращения по часовой стрелке запорного/регулирующего шпинделя с помощью торцового ключа с наружным шестигранником на 5 мм ③. После этого можно осуществить предусмотренную предварительную регулировку путем поворота шпинделя против часовой стрелки. Технические данные и диаграммы см. в проспекте „Multibox“.

Регулировка

Ограничитель температуры в сливной линии RTL

Отметка	0	1	2	3	4	5
Температура в сливной линии [° C]	0	10	20	30	40	50

- Рекомендация: осуществите скрытое ограничение или блокировку желательной температуры в сливной линии. См. проспект „Инструкция по монтажу и обслуживанию“ (при обслуживании термостатической головки K).
- Следите за тем, чтобы установленное необходимое значение не было меньше температуры окружающего воздуха ограничителя RTL, так как в этом случае ограничитель больше не откроется.

Функциональное отопление

Осуществите функциональное отопление в случае отвечающей стандарту стяжки напольного отопления в соответствии с EN 1264-4.

Самое раннее начало функционального отопления:

- Цементный бесшовный пол: через 21 день после укладки
- Ангидритовый бесшовный пол: через 7 дней после укладки

Начните с температуры в подающей линии в пределах от 20 °C до 25 °C и выдерживайте эту температуру в течение 3 дней. Затем установите максимальную расчетную температуру и поддерживайте ее в течение 4 дней. Температуру в подающей линии регулируют при этом с помощью системы управления теплового агрегата. Откройте вентиль путем вращения защитной крышки против часовой стрелки. Выполняйте указания изготовителя бесшовного пола!

Не превышайте максимально допустимую температуру бесшовного пола в области нагревательной трубы:

- цементный и ангидритовый бесшовный пол: 55 °C
- бесшовный пол из литого асфальта: 45 °C
- в соответствии с данными изготовителя бесшовного пола!

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

- PL**
Multibox RTL Podtynkowy ogranicznik temperatury na powrocie dla układów ogrzewania podłogowego z ogranicznikiem temperatury na powrocie RTL
- CS**
Multibox RTL Omezovč teploty zpátečky pro podlahové vytápění - pro zabudování do stěny
- SK**
Multibox RTL Obmedzovač teploty spiatočky pre podlahové vykurovanie - pre zabudovanie do steny

Instrukcja Montażu i Obsługi

Legenda

- ① szyna mocująca
 ② skrzynka pod tynk
 ③ wrzeciono odcinająco-regulujące
 ④ zawór odpowietrzający
 ⑤ śruba ustalająca 4,2 x 19
 ⑥ podłączenie rur G 3/4 AG
 ⑦ ogranicznik temperatury na powrocie RTL
- ⑧ grzejnik
 ⑨ obwód grzewczy ogrzewania podłogowego
 ⑩ zewnętrzna warstwa ściany
 ⑪ krawędź górną posadzki gotowej
 ⑫ pokrywa
 ⑬ śruby 4,2 x 50
 ⑭ rama

Wytyczne montażu

Multibox RTL zamontować należy na powrocie na końcu obwodu grzewczego ogrzewania podłogowego ⑨. Uważać na kierunek przepływu (Ryc. 2).

Uwzględnić należy aby stosowana temperatura na dopływie do instalacji przystosowana była do struktury układu ogrzewania podłogowego.

Rurę ogrzewania podłogowego ułożyć należy w jastrychu w kształcie spirali (Ryc. 2). Odległość krawędzi dolnej skrzynki pod tynk od gotowej posadzki wynosić powinna co najmniej 200 mm (Ryc. 3).

Montaż

Skrzynka pod tynk

Skrzynkę pod tynk ② wprowadzić pionowo do przewidzianego dla niej otworu w ścianie (szerokość co najmniej 144 mm, głębokość co najmniej 60 mm), a następnie zamocować przy zastosowaniu szyn mocujących (Ryc. 3). Dzięki zastosowaniu zmiennego przykręca składającego się z pokrywy ⑫ i ramy ⑭ (Ryc. 4) odstęp pomiędzy krawędzią czołową skrzynki pod tynk a gotową ścianą zawierać się może w przedziale 0 do 30 mm. **Zalecany odstęp: ok. 20 mm.** Skrzynkę pod tynk ustalić w pożądanym położeniu pod ścianą gotową w następujący sposób:

- Ustalić grubość zewnętrznej warstwy ściany (tynk, glazura, płyta gips-karton itd.) ⑩ (Ryc. 3).
- poluzować śruby ustalające ⑤.
- ustalić w pożądanym położeniu krawędź czołową skrzynki pod tynk poniżej poziomu ściany gotowej.
- na powrót dociągnąć śruby ustalające ⑤.

Podłączenie rurociągów

Do podłączeń rur z tworzyw szlucznych, miedzi, rur ze stali cienkościennej lub rur wielowarstwowych stosować należy wyłącznie oryginalne złączki zaciskowe gwintowane HEIMEIER-a. Pierścień zaciskowy, nakrętka pierścienia zaciskowego tulejka posiadają oznakowanie wymiaru oraz symbol THE. W przypadku zacisków gwintowanych z uszczelnieniem metalowym przeznaczonych do rur miedzianych lub rur ze stali cienkościennej o grubościach ścianek 0,8 - 1,0 mm do wzmacniania rur stosować należy dodatkowe tulejki rozporowe. Przeznaczane do montażu rury odcinać pod kątem prostym do osi. Końcówki rur muszą być idealnie okrągłe, pozbawione zadziorów oraz nieuszkodzone.

Po podłączeniu rurociągów założyć na skrzynkę dołączoną **pokrywą ochronną montażową**.

Ogranicznik temperatury na powrocie RTL

Po zakończeniu prac budowlanych zdjąć pokrywą ochronną montażową. Ogranicznik temperatury na powrocie ⑦ założyć na element dolny zaworu, nakręcić i mocno dociągnąć przy użyciu narzędzia o gumowanych szczytkach (ok. 20 Nm). Zapewnić, aby strzałka nastaw wskazywała w górę. Następnie ogranicznik temperatury na powrocie RTL ustawić na żądaną liczbę nastawy.

Rama i pokrywa

Ramę ⑭ założyć na skrzynkę pod tynk ②, wyregulować oraz zamocować przy użyciu dołączonych śrub ⑬. Następnie założyć pokrywę ⑫ na ramę i wcisnąć do zaskoczenia (Ryc. 4).

Odcinanie i nastawy wstępne

Zawór zamykać obracając w prawo wrzeciono odcinająco-regulujące ③ przy użyciu klucza imbusowego SW 5. Wstępne nastawienie na pożądaną wartość wykonać można poprzez obracanie w lewo. Dane techniczne / wykresy patrz prospekt „Multibox”.

Regulacja

Ogranicznik temperatury na powrocie RTL

Liczba nastawy	0	1	2	3	4	5
Temperatura powrotu [° C]	0	10	20	30	40	50

- Zalecenie: przeprowadzić niejawne ograniczenie lub zablokowanie pożądaną temperaturę powrotu. Patrz prospekt Instrukcja Montażu i Obsługi (przy obsłudze głowicy termostaticznej K).
- Zważać aby ustalona wartość zadania nie leżała poniżej temperatury otoczenia RTL, gdyż w takim przypadku nie będzie on otwierał a

Ogrzewanie funkcyjne

Ogrzewanie funkcyjne dla zgodnego z normą jastrychu dla ogrzewania wykonanego zgodnie z EN 1264-4.

Najwcześniejszy dopuszczalny początek działania ogrzewania:

- jastrych cementowy: 21 dni po ułożeniu
- jastrych anhydrytowy: 7 dni po ułożeniu

Rozpocząć stosując temperaturę na dopływie w zakresie od 20 °C do 25 °C i utrzymać ją przez 3 dni. Następnie ustawić na maksymalną temperaturę projektową i utrzymać ją przez 4 dni. Regulację temperatury na dopływie prowadzić na sterowniku wytwornika ciepła. Obracając w lewo pokrywę ochronną montażową otworzyć zawór. Przestrzegać wskazówek producenta jastrychu!

Nie przekraczać maksymalnej temperatury jastrychu w obszarze rur grzewczych:

- jastrych cementowy i anhydrytowy: 55 °C
- jastrych wylewany asfaltowy: 45 °C
- według informacji producenta jastrychu!

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Návod na montáž a obsluhu

Legenda

- ① Přípevňovací lišty
 ② Podomítková skříň
 ③ Uzávěrací/regulační vřeteno
 ④ Odvzdušňovací ventil
 ⑤ Zajišťovací šroub 4,2 x 19
 ⑥ Trubkový přípoj G 3/4 AG
 ⑦ RTL omezovač teploty zpátečky
- ⑧ Otopné těleso
 ⑨ Okruh podlahového vytápění
 ⑩ Vnější vrstva stěny
 ⑪ Horní hrana hotového podlahy
 ⑫ Krycí deska
 ⑬ Šrouby 4,2 x 50
 ⑭ Rám

Pokyny k zabudování

Multibox RTL se připojuje na zpátečku podlahového okruhu ⑨. Dbejte na směr toku (obr. 2).

Zkontrolujte, zda je max. teplota přívodu vhodná pro konstrukci podlahového vytápění!

Trubka podlahového vytápění by měla být položena do potěru spirálovitě (obr. 2).

Vzdálenost od spodní hrany podomítkové skříně k hotové podlaže by měla činit minimálně 200 mm (obr. 3).

Montáž

Podomítková skříň

Podomítkovou skříň ② upevníte svíse do připravené spáry ve zdivu (šířka min. 144, hloubka min. 60 mm) pomocí přípevňovacích listů zasunutých do zářezků. (obr. 3). Hloubka zabudování přední hrany skříně může činit až 30 mm díky variabilnímu přednímu krytu, který se skládá z krycí desky ⑫ a rámu ⑭ (obr. 4). **Doporučený rozestup: cca 20 mm.** Podomítkovou skříň vyrovnáte na požadovanou pozici pod hotovou stěnou následujícím způsobem:

- Zjistit tloušťku vnější vrstvy stěny (omítky, obkladačky, sádrový karton atd.) ⑩ (obr. 3).
- Uvolníte aretovací šrouby ⑤.
- Přední hranu podomítkové skříně vyrovnáte do požadované polohy pod hotovou stěnou.
- Aretovací šrouby ⑤ opět utáhněte.

Připojení potrubí

Pro připojení plastové, měděné, vícevrstvé trubky nebo přesné ocelové trubky se používají pouze odpovídající originální svěrné šroubení HEIMEIER. Svérný kroužek, matice svérného kroužku a průchodka jsou označeny údaji o velikosti a THE. U kovové těsnících svérných spojení pro mědnou trubku nebo trubku z přesné oceli, u tloušťky stěny trubky 0,8 - 1,0 mm, použijte na dodatečnou stabilizaci trubky opěrná pouzdra. Připojované trubky přizpůsobte do pravého úhlu k ose trubky. Konce trubky musí být dokonale zaoblené, bez ořezu a nepoškozené.

Po provedení montáže nasadte na podomítkovou skříň **stavební ochranný kryt**.

Omezovač teploty zpátečky RTL

Po ukončení hrubých stavebních prací vyjměte stavební ochranný kryt. Omezovač teploty zpátečky ⑦ nasadte na spodní díl ventilu, našroubujte a pevně utáhněte pryžovými čelistovými kleštěmi (cca 20 Nm). Dbejte na to, aby nastavovací šipka směřovala směrem nahoru. Poté nastavte hlavici omezovače RTL na požadovanou značku.

Rám a krycí deska

Rám ⑭ nasadte na podomítkovou skříň ②, vyrovnáte a připevníte přiloženými šrouby ⑬. Poté nasadte krycí desku ⑫ na rám a mírně zatlačte (obr. 4).

Zablokování a přednastavení

Ventil se uzavře otáčením uzávěracího/regulačního vřetena ③ doprava pomocí šestihybného klíče s čepem SW5. Naplánované přednastavení lze poté provést otočením doleva. Technické údaje/diagramy viz prospekt „Multibox”.

Nastavení

Omezovač teplot zpětného toku RTL

Značka	0	1	2	3	4	5
Teplota zpátečky [° C]	0	10	20	30	40	50

- Doporučení: nastavení lze zablokovat skrytými zářezky. Viz prospekt Návod na montáž a obsluhu (u obsluhy termostatické hlavice K).
- Dbejte na to, aby nastavená požadovaná teplota nebyla pod teplotou okolí RTL, protože by se RTL poté již neotevřel.

Topná zkouška

Topnou zkoušku provést u standardního betonového potěru podle EN 1264-4.

S s topnou zkouškou lze začít nejdříve:

- cementový potěr: 21 dní po pokládce
- anhydrytový potěr: 7 dní po pokládce

Udržujte teplotu přívodu mezi 20 °C a 25 °C po dobu 3 dní. Poté nastavte maximální přípustnou teplotu a udržujte ji po dobu 4 dní. Prívodní teplota se přitom musí regulovat řízením zdroje tepla. Ventil RTL se otevře otočením hlavice doleva. Dodržujte pokyny od výrobce potěru!

Nepřekračujte maximální povolené teploty topných trubek:

- cementový a anhydrytový potěr: 55 °C
- potěr litého asfaltu: 45 °C
- respektujte požadavky dodavatele potěru!

Návod na montáž a obsluhu

Legenda

- ① Přípevňovacia lišta
 ② Podomietková skrinka
 ③ Uzatváracie/regulačné vreteno
 ④ Odvzdušňovací ventil
 ⑤ Aretačná skrutka 4,2 x 19
 ⑥ Potrubná prípojka G 3/4 AG
 ⑦ RTL obmedzovač teploty spiatočky
- ⑧ Vykurovacie teleso
 ⑨ Okruh podlahového vykurovania
 ⑩ Vonkajšia vrstva steny
 ⑪ Horná hrana hotovej podlahy
 ⑫ Krycia platňa
 ⑬ Skrutky 4,2 x 50
 ⑭ Rám

Pokyny pre zabudovanie

Multibox RTL sa pripája na spiatočku podlahového okruhu ⑨. Dbajte na smer toku (obr. 2).

Skontrolujte, či je maximálna prívodná teplota vhodná pre konštrukciu podlahového vykurovania!

Potrebie podlahového vykurovania by mala byť do poteru pokladaná spirálovito

Vzdialenosť od spodnej hrany podomietkovej skrinky k hotovej podlahe by mala byť minimálne 200 mm (obr. 3).

Montáž

Podomietková skrinka

Podomietkovú skrinku ② upevníte zvisle do pripravenej drážky v stene (šírka min. 144 mm, hĺbka min. 60 mm) pomocou prípevňovacích listů zasunutých do zářezků (obr. 3). Hĺbka zabudovanej prednej hrany skrine môže byť až 30 mm vďaka variabilnému prednému krytu, ktorý pozostáva z krycej platne ⑫ a rámu ⑭ (obr. 4). **Odporúčaná vzdialenosť: cca 20 mm.** Podomietkovú skrinku vyrovnajte do požadovanej polohy pod hotovou stenou nasledovným spôsobom:

- Zistiť hrúbku vonkajšej vrstvy steny (omietka, obkladačky, sadrokartón at.) ⑩ (obr. 3).
- Uvoľniť aretačné skrutky ⑤.
- Prednú hranu podomietkovej skrinky vyrovnajte do požadovanej polohy pod hotovou stenou.
- Aretačné skrutky ⑤ opäť pritiahnite.

Pripojenie potrubia

Pre pripojenie plastovej, medenej, viacvrstvej rúry alebo presnej ocelevej rúry sa používajú len odpovedajúce originálne svorné šroubenia HEIMEIER. Svorný kroužok, matica svorného kroužku a prechodka sú označené údajmi o veľkosti a THE. U kovovo tesniacich svorných spojov pre medenú rúru alebo rúru z presnej oceli, pri hrúbke steny rúry 0,8 - 1,0 mm, použijte na dodatočnú stabilizáciu rúry oporné púzdra. Pripojované rúry odreďte do pravého uhla k osi rúry. Konce rúry musia byť dokonale zaoblené, bez ostrápkov a nepoškodené.

Po montáži nasadte na podomietkovú skrinku **stavebný ochranný kryt**.

Obmedzovač teploty spiatočky RTL

Po ukončení hrubých stavebných prác vyberte stavebný ochranný kryt. Obmedzovač teploty spiatočky ⑦ nasadte na spodný diel ventilu, našróbujte a pevne pritiahnite kľesťami s gumovými čelistami (cca 20 Nm). Dbajte na to, aby nastavovacia šípka smerovala hore. Potom nastavte hlavicu obmedzovača RTL na požadovanú značku.

Rám a krycia deska

Rám ⑭ nasadte na podomietkovú skrinku ②, vyrovnajte a pripevnite priloženými skrutkami ⑬. Potom nasadte kryciu platňu ⑫ na rám a mierne zatlačte až zapadne (obr. 4).

Zablokovanie a prednastavenie

Ventil sa uzavrie otáčaním uzatváracieho/regulačného vřetena ③ doprava pomocou šesťhranného kľúča SW5. Požadované prednastavenie sa potom môže vykonať otáčením doľava. Technické údaje/diagramy pozri prospekt „Multibox”.

Nastavenie

Obmedzovač teplot spátneho toku RTL

Značka	0	1	2	3	4	5
Teplota spiatočky [° C]	0	10	20	30	40	50

- Odporúčanie: nastavenie je možné zablokovať skrytými zářezkami. Pozri prospekt Návod na montáž a obsluhu (u obsluhy termostatickej hlavice K).
- Dbajte na to, aby nastavená požadovaná teplota nebola pod teplotou okolia RTL, pretože by sa RTL potom už neotvoril.

Vykurovacia skúška

Vykurovaciu skúšku vykonávať u štandardného betonového potěru podľa EN 1264-4.

S funkčnou skúškou je možné začať najskôr:


- cementový potěr: 21 dní po pokládke
- anhydrytový potěr: 7 dní po pokládke

Udržujte teplotu přívodu medzi 20 °C a 25 °C po dobu 3 dní. Potom nastavte maximálnu prípustnú teplotu a udržujte ju po dobu 4 dní. Prívodnú teplotu je pritom nutné regulovať nadením zdroja tepla. Ventil RTL sa otvorí otočením hlavice doľava. Dodržiujte pokyny od výrobcu potěru!

Nepřekračujte maximálně povolené teploty potěru v oblasti vykurovacího potrubia:

- cementový a anhydrytový potěr: 55 °C
- potěr litého asfaltu: 45 °C
- respektujte požiadavky dodávateľa potěru!

Technické zmeny sú vyhradené.

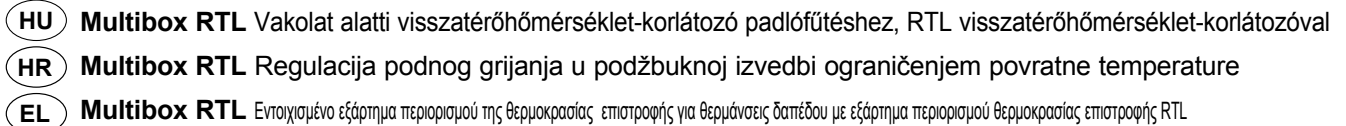

www.imi-hydraulic.com

- JA

マルチボックス RTL 床暖房用、壁内取り付け、戻り温度制御装置 RTL による戻り温度制御
- IS

Multibox RTL Innbyggð hitatakmörkun (undir þússningu/klæðningu) í bakrás fyrir gólfhitanir með hitahemil RTL í bakrás.
- SV

Multibox RTL Temperaturreglering för golvvärme i enskilda rum för montering i väggen med returtemperatur-begränsningsdon

取り付けおよび 取扱説明書

レジェンド

- ① 固定レール

② 壁取り付けボックス

③ 遮断/調節軸

④ エアー抜き弁

⑤ 固定ねじ 4.2 x 19

⑥ バイプ接続部 G 3/4 AG

⑦ 戻り温度制御装置 RTL

⑧ ヒーター

⑨ 床下暖房

⑩ 外部壁層

⑪ 完成床の上端

⑫ カバープレート

⑬ ねじ 4.2 x 50

⑭ フレーム

取り付け注意事項

マルチボックス RTL は床暖房循環 ⑨ の末端にある戻り管に接続します。流れの方向に注意すること (図 2)。

当設備が出す先行温度は床下暖房のシステム構築に適した温度であることを考慮に入れてください。

床暖房パイプは渦上に床スラブの中に配置します (図 2)。

壁埋め込みボックスの下縁から完成床との間は少なくとも 200 mm ある必要があります (図 3)。

取り付け

壁埋め込みボックス ② をその為に用意した壁の割れ目に垂直に取り付け (幅は最低 144 mm、深さ最低 60 mm)、続いて固定用金属帯を取り付けます (図 3)。壁埋め込みボックスの前縁と完成壁との間は、カバープレート ⑫ およびフレーム ⑭ (図 4) のタイプにより異なり、0~30 mm です。推奨間隔: 約 20 mm。壁埋め込みボックスは希望するポジションに次の様に壁の中に設置することが出来ます:

- 壁外層の厚さ (化粧塗り、タイル、プラスターボードなど) ⑩ (図 3) を測定する。
- 固定ネジ ⑤ を取る。
- 壁埋め込みボックスの前縁が完成壁の内側、希望するポジションになる様に設置します。
- 固定ネジ ⑤ を再び締めます。

パイプ接続

合成樹脂、銅、精巧スチールあるいは合成材料によるパイプにはそれに適応する HEIMEIER 純正接続パーツのみをお使いください。ロックリング、ロックリングナットおよびホース受け口はサイズ表記と THE 表記がついています。パイプ壁の厚さ 0.8 ~ 1.0 mm の銅あるいは精巧スチールパイプの場合パイプの安定性を増すために補助管を使います。後続パイプをパイプの軸方向に直角に、長さに切ります。パイプの切り口は完全に丸く、いかなく、破損が無いこと。

パイプ接続の後、同梱保護カバーを壁埋め込みボックスに取り付けます。

戻り温度の制御 RTL

保護カバーをパイプ接続作業の後取り外します。戻り温度制御装置 ⑦ を井下部に取り付け、ねじをラバー付きペンチで固く締めます (約 20 Nm)。その時調整矢印が上向きである様、注意を払ってください。それに続き戻り温度制御装置 RTL を希望する目盛りに合わせます。

フレーム及びカバープレート

壁埋め込みボックス ② のフレーム ⑭ をつけ、調整し同梱のネジ ⑬ で固定します。サーモスタット・ヘッドに付いているスパークリップを必要に応じ戻し、続いてカバープレート ⑫ をフレームに付け、はまり込むまで押します (図 4)。

遮断と前設定

バルブは遮断/調整軸 ③ で6角棒レンチ SW 5 を右回転して開めます。次に軸を左回転して前設定を行います。技術データ / ダイアグラムはカタログ「マルチボックス」を参照してください。

設定

戻り温度制御装置 RTL

目盛り	0	1	2	3	4	5
戻り温度 [°C]	0	10	20	30	40	50

- 推奨: 希望の戻り温度の制御あるいはブロックを行う。組み立てカタログと取扱説明書を参照 (サーモスタット・ヘッド K の操作)
- RTL が開かなくなる為、設定温度値は RTL のある周囲温度よりも低いこと。

暖房開始

EN 1264-4 基準に基づいた暖房床スラブを使用した場合の暖房開始。

- 暖房開始の最早時点:
- セメント床スラブ: 塗布後 21 日
 - 無水石膏床スラブ: 塗布後 7 日

先行温度はまず 20°C から 25°C 間の温度で開始し、この温度を 3 日間保ちます。その後、指定最高温度に調整し、この温度を 4 日間保ちます。先行温度は暖房装置の制御装置を使って調整します。バルブは保護キャップを左回転し開きます。床スラブ材製造会社の説明に注意をはってください。

床スラブ材の指定する最高温度は暖房パイプの近くで絶対超えないこと:

- セメントおよび無水石膏の床スラブ材: 55°C
- 注入アスファルト床スラブ材: 45°C
- 床スラブ材の製造会社の指示に従うこと。

技術的変更の権利を留保します。

Upptættningar- og starfræksluleiðbeiningar

Skýringar

- ① festingarplata (tengiplata)

② innbyggður kassi (undir veggjarhúð)

③ lokunar-/stíllisnæld

④ loftræstingarventill

⑤ festingarskrúfa 4.2 x 19

⑥ rörtenging G 3/4 AG

⑦ hitahemill RTL (hitatakmörkun) í bakrás

⑧ miðstöðvarofn

⑨ gólfhita-hringrás

⑩ ytri veggjarhúð

⑪ efri kantur (yfirborð) tilbúið gólf

⑫ lokunarplata

⑬ skrufur 4.2 x 50

⑭ rammi

Ábendingar við ísetningu

Multibox RTL í að tengja við bakrás í enda gólfhita-hringrásar ⑨. Athugið rennsluátt (mynd 2).

Taka verður tillit til þess, að hitinn, sem kemur í framrás frá miðstöðinni sé hæfilegur fyrir tilhugunina í uppbyggingu gólfhitans.

Lagnir á gólfhitapípunni ætti að vera gormlaga í uppbyggingu gólfs (mynd 2).

Bilið á milli neðri kantar innbyggðra kassans og yfirborð gólfs ætti að vera minnst 200 mm (mynd 3).

Upptættning

Kassi undir þússningu/veggjarhúð (undirhúðarkassi)

- Setjið undirhúðarkassa ② lóðrétt inn í fyrirhugað úrtak (rauf) í vegg (minnsta breidd 144 mm, minnsta dýpt 60 mm) og komið honum síðan fyrir með festingarplötum (mynd 3). Bilið á milli fremri kantar undirhúðarkassa og tilbúins veggjar getur verið 0 til 30 mm með breytanlegri lokuninni, sem er sett saman úr lokunarplötu ⑫ og ramma ⑭ (sjá mynd 4). Mælt er með ca. 20 mm millibili. Réttið undirhúðarkassa af í óskaða stöðu undir yfirborði tilbúins veggjar á eftirfarandi hátt:
- Fáid uppgefið þykkt ytri veggjarhúðar (þússning, flísar, gipsplötuklæðning o.s.frv., mynd 3) ⑩
 - Leysið festingarskrúfur ⑤.
 - Réttið fremri kantar undirhúðarkassans af á óskaða stöðu undir tilbúnum vegg.
 - Skrufið festingarskrúfur ⑤ aftur fastar.

Pípup tengingar

Notið aðeins samsvarandi frumgerða HEIMEIER-klemmuskrufusamsetningar til tengingar við plast-, kopar-, nákvæmnisstál- eða margefnispiður. Klemmuhringur, klemmuhringró og slöngustútur eru merkt með stærðartilsoðnum og THE. Setjið inn stuðningshyliki til þess að bæta styrkleika pípunnar hjá málþéttandi klemmuskrufutengingum fyrir kopar- eða nákvæmnisstálror með rörveggjaþykkt frá 0.8 - 1.0 mm. Styttið pípur til tengingar þvert við pípuásinn. Pípuendar verða að vera vel hringlaga, brúnlausir og óskaddaðir.

Setjið hjálagða hlífðarhettu inn í undirhúðarkassa eftir pípup tengingar.

Hitahemill RTL í bakrás

Takið hlífðarhettu út úr eftir að vinnunni við ófullgert hús er lokið. Setjið hitahemill ⑦ upp á neðri hluta hitastíllisventils, skrufið hann fastan og herðið á með gúmmittannangót (ca. 20 Nm). Takið eftir því, að innstillingarörðin snúi upp á við. Stíllið hitahemil RTL í bakrás síðan á óskaða kennitölu.

Rammi og lokunarplata

Haldið ramma ⑭ við undirhúðarkassa ②, réttið hann af og festið hann með hjálagðum skrufum ⑫. Haldið síðan lokunarplötu ⑪ við ramma og þrýstið á þar til hún smellir í (mynd 4).

Lokun og fyrirframstilling

Ventilinum verður lokað ③ með því að snúa lokunar-/stíllisnældunni til hægr með sexkant-pinnalykli SW 5. Hægt er að gera hina fyrirhugaðu fyrirframstillingu með því að snúa eftir þetta til vinstri. Tæknilegar upplýsingar/ínúrit sjá bækling „Multibox“.

Innstilling

Hitahemill RTL í bakrás

Kennitala	0	1	2	3	4	5
Hiti í bakrás [°C]	0	10	20	30	40	50

- Meðmæli: gerið ósýnilega takmörkun eða lokið fyrir óskaðan hita í bakrás. Sjá bækling Upptættningar- og starfræksluleiðbeiningar (við starfrækslu hitanema K).
- Athugið, að innstíllta ætulanstigið, sem á að gilda, sé ekki undir umhverfisstigastigi RTL- hitahemilisins, því þá opnar hann ekki lengur.

Notkunarupphitun

Framkvæmið notkunarupphitun hjá staðlaðri undirbyggingu fyrir hitunargólf samkvæmt EN 1264-4.

Fyrsta byrjun á notkunarupphituninni:

- sementundirbygging: 21 dagar eftir lagningu
- anhydritundirbygging: 7 dagar eftir lagningu

Byrjið með framrásarhitastigi á milli 20 °C og 25 °C og haldið því uppi í 3 dagar.

Stíllið síðan inn hæsta tilætlaða hitastig og haldið því í 4 dagar. Við þetta á að stílla framrásarhitastigið með stýringunni á hitagjafa. Opnið ventil með því að snúa hlífðarhettunni til vinstri. Athugið fyrirmæli frameiðanda fyrir undirbyggingu gólfs!

Farið ekki yfir hæsta hitastig undirbyggingar á svæði hitarönnna:

- sement- og anhydritundirbyggingar: 55 °C
- steypuasfaltundirbygging: 45 °C
- samkvæmt fyrirmælum frameiðanda undirbyggingal

Tæknilegar breytingar áskildar.

Monterings- och bruksanvisning

Teckenförklaring

- ① Fästskena

② Låda för montering i väggen

③ Avluftnings-/spolventil

④ Avluftningsventil

⑤ Låsskruv 4.2 x 19

⑥ Röranslutning G 3/4 AG

⑦ Returtemperatur-begränsningsdon

⑧ Värmekropp

⑨ Golv-värmekrets

⑩ Yttre väggskikt

⑪ Överkant på det färdiga golvet

⑫ Skyddsplatta

⑬ Skruvar 4.2 x 50

Monteringsanvisningar

Multibox RTL ska anslutas i returledningen i slutet av golv-värmekretsen ⑨. Beakta flödesriktningen (fig. 2).

Beakta att den av anläggningen producerade förloppstemperaturen lämpar sig för golvvärmens systemets uppbyggande.

Värmeröret för golvvärmen ska placeras i spiralform i golv-massan (fig 2).

Avståndet till det färdiga golvet ska vara minst 200 mm från underkanten på lådan som monteras i väggen (fig 3)

Montering

Låda för montering i väggen

- Sätt i lådan ② lodrätt i ursparingen i väggen (bredd minst 144 mm, djup minst 60 mm) och montera den sedan med hjälp av fästskenor (fig 3). Avståndet mellan lådans framkant och den färdiga väggen kan man variera mellan 0 och 30 mm med hjälp av den variabla skyddskåpan, som består av en skyddsplatta ⑫ och en ram ⑭ (fig 4). **Rekommenderat avstånd: ca 20 mm.** Rikta lådan för montering i väggen på det önskade stället nedanför den färdiga väggen på följande sätt:
- Mät tjockleken på det yttre väggskiktet (puts, kakel, gipskartong etc) ⑩ (fig 3)
 - Lossa låsskruvarna ⑤
 - Rikta lådan för montering i väggen på det önskade stället nedanför den färdiga väggen
 - Dra åt låsskruvarna ⑤ igen.

Röranslutning

För anslutning av plast-, koppar-, precisionsstål- eller kompondrör får endast respektive original-HEIMEIER klämförskruvningar användas. Spänningen, spänningsmuttern och slangbussningen är märkta med uppgift om storleken och med THE. Om du har metall-tätande klämförskruvningar för rör av koppar eller precisionsstål och en rörväggstjocklek på 0.8 - 1.0 mm krävs extra stödhylsor för att stabilisera röret. Sedan kapar man rören i en rätvinkel i förhållande till rörxelen. Rörsluten måste vara helt runda och jämna, alltså avgradade, och får inte vara skadade.

När rören har anslutits ska den bifogade skyddskåpan sättas in i lådan.

Returtemperatur-begränsningsdon

När de grova arbetena är avslutade tar man bort skyddskåpan ur lådan igen. Sedan sätter man returtemperatur-begränsningsdonet ⑦ på ventilerunderdelen, skruvar fast det och drar åt det ordentligt med en tång med gummspytt på insidan av käftarna (ca 20 Nm). Observera att installningsspilen ska visa uppåt. Ställ sedan returtemperatur- begränsningsdonet på den önskade märksiffran.

Ram och skyddsplatta

Placera ramen ⑭ mot lådan för montering i väggen ②, rikta den och skruva sedan fast den med de bifogade skruvarna ⑬. Dra ev. tillbaka sparklipset på termostathuvudet, placera sedan skyddsplattan ⑫ på ramen och tryck fast den tills du hör att den går i lås (fig 4).

Avstängning och förinställning

Ventilen stängs genom att vrida avstängnings-/reglerspindeln ③ åt höger med hjälp av en sexkantstiftnyckel NV 5. Förinställningen som krävs gör man sedan genom att vrida den åt vänster. Tekniska data /diagram se broschyren „Multibox“.

Inställning

Returtemperatur-begränsningsdon RTL

Märksiffr	0	1	2	3	4	5
Returtemperatur [°C]	0	10	20	30	40	50

- Rekommendation: Jordningställ en dold begränsning eller blockering av den önskade returtemperaturen. Se broschyren Monterings- och bruksanvisning (för manövrering av termostathuvudet K).
- Observera att det installda börvärdet inte är lägre än omgivningsslutf-ten kring RTL, eftersom den annars inte öppnas.

Funktionsuppvärmning

Genomför en funktionsuppvärmning vid normenligt värmemassagolv enligt EN 1264-4.

Tidigaste början av funktionsuppvärmningen:

- Cement-massagolv: 21 dagar efter läggningen
- Anhydrit-massagolv: 7 dagar efter läggningen

Börja med en förloppstemperatur på mellan 20 °C och 25 °C och håll denna temperatur i 3 dagar.

Ställ sedan in den maximala temperaturen och håll den i 4 dagar. Förloppstemperaturen ska regleras via värmeggregatets styrning. Öppna ventilen genom att vrida skyddskåpan åt vänster. Beakta massagolv-tillverkarens uppgifter och anvisningar!

Överskrid inte den maximala massagolv-temperaturen i området kring värmerören:

- Cement- och anhydrit-massagolv: 55 °C
- Gjutasfalt-massagolv: 45 °C
- Enligt massagolv-tillverkarens uppgifter!

Med reservation för tekniska ändringar

- SL Multibox RTL** Podometni omejevalnik temperature povratka za talno ogrevanje z omejevalnikom temperature povratka RTL
- RO Multibox RTL** Limitator temperatură a returului, sub tencuială, pentru sistemele de încălzire în pardoseală cu limitator de temperatură a returului RTL
- LT Multibox RTL** Po tinku montuojamas grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas, naudojamas grindų šildymo sistemoms su grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvu RTL

Navodila za montažo in uporabo

Legenda

- | | |
|---|---------------------------|
| ① Pritrdilna tirnica | ⑧ Radiator |
| ② Podometna omarica | ⑨ Talni toplotni krog |
| ③ Zaporno/regulirno vreteno | ⑩ Zunanji sloj stene |
| ④ Odzračevalni ventil | ⑪ Zgornji rob gotovih tal |
| ⑤ Blokadni vijak 4,2 x 19 | ⑫ Prekrivna plošča |
| ⑥ Cevni priključek G 3/4 AG | ⑬ Vijaki 4,2 x 50 |
| ⑦ Temperaturno omejevalno povratnega teka RTL | ⑭ Okvir |

Napotki za montažo

Multibox RTL je treba priključiti v povratni vod na koncu talnega toplotnega kroga ⑥. Upoštevajte smer pretoka (slika 2). Upoštevati je treba, da je temperatura predteka, ki jo uravnava naprava, primerna za sistemsko napeljavno talnega ogrevanja. Cev talnega ogrevanja je treba položiti v estrih spiralno (slika 2). Razdalja do gotovih tal mora od spodnjega roba podometne omarice znašati najmanj 200 mm (slika 3).

Montaža

Podometna omarica

Podometna omarica ② je predvidena za navpično montažo v stensko režo (širina najmanj 144 mm, globina najmanj 60 mm), nakar jo je treba montirati s pritrdilnimi tirnicami (slika 3). Razdalja med srednjim robom podometne omarice in gotovo steno lahko zaradi spremenljivega pokrivala, sestavljenega iz prekrivne plošče ⑫ in okvirja ⑭ (slika 4), znaša od 0 do 30 mm. **Priporočena razdalja: pribli. 20 mm.** Podometno omarico poravnajte na želeni položaj pod gotovo steno kot sledi:

- Izmerite debelino zunanje plošče stene (omet, ploščice, mavčna plošča itd.) ⑩ (slika 3).
- Odvijte blokadni vijak ⑤.
- Srednji rob podometne omarice poravnajte na želeni položaj pod gotovo steno.
- Blokadni vijak ⑤ znova privijte.

Priklp cevi

Za priklp plastičnih, bakrenih, jeklenih ali povezovalnih cevi uporabljajte samo originalne vijake spoje HEIMEIER. Privojni obroči, matica privojnega obroča in tuljava za cev so označeni z velikostjo in oznako THE. Pri kovinskih tesnilnih vijakih spojih za bakrene in jeklene cevi z debelino stene 0,8-1,00 mm zaradi dodatne stabilizacije cevi vstavite podporno tuljavo. Cevi, ki jih želite priključiti, odrezite pravokotno na os cevi. Konci cevi morajo biti popolnoma okrogli, brez zarobkov in nepoškodovani. Po priklupu v podometno omarico vstavite **zaščitno gradbeno pokrivalo**.

Omejevalnik temperature povratka RTL

Po koncu cevovodnih del odstranite zaščitno gradbeno pokrivalo. Omejevalnik temperature povratka ⑦ namestite na spodnji del ventila, ga privijte in zategnite z gumijastimi kleščami (pribli. 20 Nm). Pri tem pazite, da je nastavitvena puščica usmerjena navzgor. Nato omejevalnik temperature povratka RTL nastavite na želeno številko.

Okvir in prekrivna plošča

Okvir ⑭ namestite na podometno omarico ②, ga poravnajte in pritrdite s priloženimi vijaki ⑬. Nato na okvir namestite prekrivno ploščo ⑫ in jo pritisnite, da se zaskoči (slika 4).

Blokada in prednastavitve

Ventil zaprete z obračanjem zapornega/regulirnega vretena ③ v desno s pomočjo šestrobnega ključa SW 5. Predvideno prednastavitev lahko nastavite z naknadnim obratom v levo. Tehnični podatki/diagrami – glejte prospekt »Multibox«.

Nastavitve

Temperaturno omejevalno povratnega teka RTL

Nastavitveno število	0	1	2	3	4	5
Temperatura povratnega teka [°C]	0	10	20	30	40	50

- Priporočilo: nastavite skrito omejevalnik ali blokado želene temperature povratnega teka. Glejte prospekt Navodila za montažo in upravljanje (pri upravljanju termostatske glave K).
- Upoštevajte, da nastavitvena referenčna vrednost ne sme biti pod okoljsko temperaturo RTL-a, ker se ta drugače ne bo več odprl.

Funkcijsko ogrevanje

Izvedite ustrezno funkcijsko ogrevanje ustreznega grelnega estriha v skladu z EN 1264-4.

Najhitrejši začetek funkcijskega ogrevanja:

- Cementni estrih: 21 dni po polaganju
- Anhidritni estrih: 7 dni po polaganju

Začnite s temperaturo predteka med 20 °C in 25 °C in jo vzdržujte 3 dni. Nato nastavite na večjo temperaturo in jo vzdržujte 4 dni. Pri tem je treba temperaturo predteka uravnati preko krmilja radiatorja. Odprite ventil tako, da zaščitni gradbeni pokrov obrnete v levo. Upoštevajte napotke proizvajalca estriha!

Ne prekoračite največje temperature estriha na območju grelnih cevi:

- cementni in anhidritni estrih: 55 °C
- estrih iz litega asfalta: 45 °C
- v skladu z navodili proizvajalca estriha!

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Instrukciuni de montaj și exploatare

Legend

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Sină de fixare | ⑧ Corp de încălzire |
| ② Cutie ST | ⑨ Circuit încălzire pardoseală |
| ③ Tijă blocare/reglare | ⑩ strat exterior perete |
| ④ Supapă aerisire | ⑪ cant superior pardoseală finisată |
| ⑤ Șurub de blocare 4,2 x 19 | ⑫ Placă acoperire |
| ⑥ Racord țevă G 3/4 AG | ⑬ Șurub 4,2 x 50 |
| ⑦ Limitatorul temperatură a returului RTL | ⑭ Ramă |

Indicații de montare

Multibox RTL se va racorda în retur la capătul circuitului de încălzire a pardoseli ⑨. Se va respecta direcția de flux (fig. 2). Se va acorda atenție ca temperatura turului pornind de la instalație să fie adecvată pentru structura sistemului de încălzire în pardoseală. Țeava sistemului de încălzire în pardoseală trebuie montată în formă spiralată în șapă (fig. 2). Distanța între suprafața finisată și cantul inferior al cutiei PT trebuie să fie de minim 200 mm (fig. 3).

Montarea

Cutie sub tencuială (îngropată)

Cutie ST ② se așează în gaura prevăzută în perete (lățime de min. 144 mm, și adâncime de min. 60 mm) și apoi se montează cu ajutorul șinelor de fixare (fig. 3). Distanța dintre cantul superior al cutiei ST și peretele finisat poate varia în funcție de învelișul format din placa de acoperire ⑫ și ramă ⑭ (fig. 4) între 0 până la 30 mm. **Distanța recomandată: cca. 20 mm.** Cutia ST se aliniază după cum urmează în poziția dorită sub peretele finisat:

- se determină grosimea stratului de perete exterior (tencuială, faianță, gipscarton etc.) ⑩ (fig. 3).
- se desurubează șurubul de blocare ⑤.
- Cantul frontal al cutiei ST se aliniază în poziția dorită sub peretele finisat.
- se înșurubează din nou șurubul de blocare ⑤.

Racordarea țevilor

Pentru conectarea țevilor din plastic, cupru, oțel de precizie sau de legătură se utilizează numai șuruburile de prindere originale HEIMEIER corespunzătoare. Inelul de prindere, piulița inelului de prindere și ștuțul pentru furtun sunt marcate cu informații despre mărime și THE. La șuruburile de prindere și etanșare metalice pentru țevi de cupru și din oțel de precizie, la o grosime a țevii de 0,8 – 1,0 mm se utilizează tuburi de protecție pentru stabilitatea suplimentară a țevii. Țevile de racordare se scurtează în unghi drept față de axul țevii. Capetele țevii trebuie să fie impecabile rotunde, debavurate și fără defectuții.

După racordarea țevilor se utilizează **capacul de protecție pe șantier** în cutia ST.

Limitatorul temperaturii de retur RTL

Se scoate capacul de protecție pe șantier după finalizarea lucrărilor de montare a țevilor. Limitatorul temperaturii de retur ⑦ se așează pe partea inferioară a ventilului termostatic, se înșurubează și se strânge ferm cu cheia cu falci cauciucate (cca. 20 Nm). Se va acorda atenție ca săgeata de reglare să indice în sus. La final limitatorul temperaturii de retur RTL se potrivește la cifra de referință dorită.

Rama și placa placă de acoperire

Se așează rama ⑭ pe cutia ST ②, se aliniază și se fixează cu ajutorul șuruburilor atașate ⑬. La final placa de acoperire ⑫ se așează pe ramă și se apasă până când se blochează pe aceasta (fig. 4).

Blocarea și prereglerarea

Supapa se închide prin rotire spre dreapta a țevii de blocare/reglare ③ cu autorul unei chei imbus SW 5. Prereglerajul prevăzut se poate efectua prin rotirea la final spre stânga. Pentru date tehnice/diagrame consultați prospectul „Multibox”.

Reglare

Limitatorul temperaturii de retur RTL

Cifră de referință	0	1	2	3	4	5
Temperatură retur [°C]	0	10	20	30	40	50

- Recomandare: limitarea ascunsă sau blocarea temperaturii de retur dorită. Consultați prospectul cu instrucțiunile de montaj și exploatare (la manevrarea capului termostatic K)
- Acordați atenție faptului că valoarea nominală reglată să nu se afle sub temperatura ambientală a limitatorului de temperatură la retur RTL, pentru că acesta nu mai deschide

Încălzirea funcțională

Încălzirea funcțională se realizează la o șapă de încălzire corespunzătoare normei conform EN 1264-4.

Începutul încălzirii timpurie funcționale:

- Șapă din ciment: la 21 Tage după montare
- Șapă anhidrită: la 7 Tage după montare

Se începe cu temperaturi ale turului cuprinse între 20 °C și 25 °C și se mențin timp de 3 zile. La final se reglează temperatura maximă admisă și se menține timp de 4 zile. Temperatura de tur se va regla prin intermediul comenzii generatorului de căldură. Ventilul se deschide prin rotirea spre stânga a capacului de protecție pe șantier. Se vor respecta indicațiile producătorului de șapă!

Nu depășiți temperatura maximă admisă a șapelor în zona țevilor de încălzire:

- Șapă de ciment și anhidrită: 55 °C
- Șapă asfaltică: 45 °C
- după indicațiile producătorului de șapă!

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice.

Montažo ir eksploatacijos instrukcija

Aprašymas

- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Tvirtinimo šyna | ⑧ Radiatorius |
| ② Po tinku montuojamas korpusas | ⑨ Grindų šildymo sistema |
| ③ Blokavimo ir reguliavimo sustyk | ⑩ Išorinis sienos sluoksnis |
| ④ Nuorinimo vožtuvas | ⑪ Įrengtų grindų lygis |
| ⑤ Tvirtinimo varžtas 4,2 x 19 | ⑫ Dangtelis |
| ⑥ Vamzdžio jungtis G 3/4 AG | ⑬ Varžtai 4,2 x 50 |
| ⑦ Grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas RTL | ⑭ Rėmelis |

Montavimo nuorodos

Multibox RTL yra jungiamas grindų šildymo sistemoms ⑨ grįžtamosios linijos pabaigoje. Montuodami, atkreipkite dėmesį į vandens tekėjimo kryptį (2 pav.).

Atkreipkite dėmesį, kad įrangos paduodamosios linijos temperatūra būtų tinkama konkrečiai grindų šildymo sistemai.

Grindų šildymo vamzdeliai turi būti pakloti spiralės forma plūdriosiose grindyse (2 pav.). Atstumas nuo apatinės po tinku montuojamo korpuso braunos iki įrengtų grindų lygio privalo būti ne mažesnis kaip 200 mm (3 pav.).

Montažas

Po tinku montuojamas korpusas

Po tinku montuojamą korpusą ② įstatykite vertikaliai į parengtą sienos išėmą (plotis ne mažesnis kaip 144 mm, gylis ne mažesnis kaip 60 mm) ir į jį įtvirtinkite, naudodami montavimo šyną (3 pav.). Dėl lanksčios uždegimo galimybės, suteikiamos dangtelio ⑫ ir rėmelio ⑭ (4 pav.), atstumas nuo priekinio po tinku montuojamo korpuso krašto iki įrengtos sienos paviršiaus gali svyruoti nuo 0 iki 30 mm. **Rekomenduojamas atstumas: apie 20 mm.** Po tinku montuojamo korpuso pageidaujamą poziciją įrengtoje sienoje nustatykite tokiu būdu:

- išmatuokite įrengtos sienos storį (tinkas, plytelės, gipso kartono plokštės ir t.t.) ⑩ (3 pav.).
- išsukite tvirtinimo varžtus ⑤.
- Po tinku montuojamo korpuso priekinę briauną padėkite po įrengta siena pageidaujamoje pozicijoje.
- Vėl įsukite tvirtinimo varžtus ⑤.

Vamzdžio jungtis

Jungdami plastikinius, varinius, precizinius plieno ar kompozitinius vamzdžius, naudokite tik originalias firmas „Heimeier“ prispaudžiančias veržles. Prispaudžiantis žiedas, prispaudžiantioji veržlė ir žarnos antgalis turi dydžio ir THE ženklinius. Naudojant metalines prispaudžiančias sandarinimo veržles variniams arba preciziniams plieno vamzdžiams, kurių sienelė nuo 0,8 iki 1,0 mm, papildomam vamzdžio stabilumui užtikrinti reikalingos atraminės įvėros. Sujungiamus vamzdžius nupjaukite statmenai vamzdžio ašiai. Vamzdžių galai turi būti tiksliai apvalius, be atplaišių ir nepažeisti. Sujungus vamzdžius, į po tinku montuojamą korpusą įdėkite apsauginį dangtelį.

Grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas RTL

Pabaigę statybos darbus, nuimkite apsauginį dangtelį. Grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas ⑦ uždėkite ant apatinės vožtuvo dalies, prisukite ir tvirtai (apie 20 Nm) užvėžkite gumą padengtoms plokščiareplėms. Atkreipkite dėmesį, kad nustatymo rodyklė būtų nukreipta į viršų. Tada grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas RTL nustatykite ties pageidaujama atžyma.

Rėmelis ir dangtelis

Uždėkite rėmelį ⑭ ant po tinku montuojamo korpuso ② ir prisukite pateiktais varžtais ⑬. Uždėkite dangtelį ⑫ ant rėmelio ir spustelkite iki jis užsikisus (4 pav.).

Uždarymas ir pirminis nustatymas

Vožtuvas uždarymas, šešiabriaunio kaiščio raktu SW 5, sukanat blokavimo ir reguliavimo suklij ③ į dešinę. Numatytą pirminį reguliavimą galima atlikti vėliau sukanat į kairę. Techninius duomenis ir diagramas rasite prospekte „Multibox”.

Nustatymas

Grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas RTL

Atžyma	0	1	2	3	4	5
Grįžtamosios linijos temperatūra [°C]	0	10	20	30	40	50

- Rekomendacija: atlikite paslėptą pasirinkimo grįžtamosios linijos temperatūros ribojimą arba blokavimą. Žiūrėkite montažo ir eksploatacijos instrukcijas prospekte (termostato galvutės K eksploatacija).
- Prašome atkreipkite dėmesį, kad nustatytąjį vertę nebūtų žemesnė už grįžtamosios linijos temperatūros ribotuvas RTL aplinkos temperatūrą, nes antrą ribotuvas visai neatsidarys.

Funkcinis šildymas

Standartus atitinkančioms šildomoms plūdriosioms grindims, atlikite funkcinį šildymą pagal standarto EN 1264-4 reikalavimus.

Anksčiausia funkcinio šildymo pradžia:

- cemento plūdriosios grindys: po 21 dienos nuo paklojimo
- anhidrit plūdriosios grindys: po 7 dienų nuo paklojimo

Pradėkite nuo paduodamosios linijos temperatūros tarp 20 – 25 °C ir išlaikykite tokią temperatūrą 3 dienas. Tada nustatykite maksimalią išskaičiuotą temperatūrą ir išlaikykite ją 4 dienas. Šiuo atveju paduodamosios linijos temperatūra reguliuojama per šilumos agregato valdymą. Pasukdami apsauginį gaubtelį į kairę, atidarykite vožtuvą. Laikykites plūdriųjų grindų gamintojo nuorodų!

Šildymo vamzdžių aplinkoje neviršykite maksimalios leistinos plūdriųjų grindų temperatūros:

- cemento ir anhidrit plūdriosioms grindims: 55 °C
- lieto asfalto plūdriosios grindys: 45 °C
- pagal plūdriųjų grindų gamintojo pateikiamą informaciją!

Pasilikame teisę daryti techninius pakeitimus.

- LV

Multibox RTL

Zemapmetuma atpakaļgaitas temperatūras ierobežošanas sistēma apsildāmajām grīdām ar atpakaļgaitas temperatūras ierobežotāju RTL
- ET

Multibox RTL

Süvispaigaldusega tagasivoolu temperatuuri piiraja põrandakütetele tagasivoolu temperatuuri piirajaga RTL
- BG

Multibox RTL

Температурно ограничение за под мазилката за подови отопление с ограничител на температурата на възвратния кръг RTL

Montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Eksplikācija

- ① Stiprinājuma sliede

⑧ Sildelementi
- ② Zemapmetuma kārbā

⑨ Grīdas apsildes sistēma
- ③ Bloķēšanas / regulēšanas vārpsta

⑩ Ārējais sienas slānis
- ④ Atgaisošanas ventilis

⑪ Gatavās grīdas augšmala
- ⑤ Fiksācijas skrūve 4.2 x 19

⑫ Segplāksne
- ⑥ Caurules pieslēgums G 3/4 AG

⑬ Skrūves 4.2 x 50
- ⑦ Atpakaļgaitas temperatūras ierobežotājs RTL

⑭ Rāmis

Montāžas norādījumi

Multibox RTL jāpieslēdz atpakaļgaitas vadā grīdas apsildes sistēmas ⑨ galā. Ievērojiet plūsmas virzienu (2. att.). Jāņem vērā, ka iekārtas radītā turgaitas temperatūra ir piemērota grīdas apsildes sistēmas izveidei.

Grīdas apsildes caurule monolītajā grīdas klājumā jāizvieto spirāles veidā (2. att.).

Attālumam līdz gatavajai grīdai no zemapmetuma kārbas apakšmalas jābūt vismaz 200 mm (3. att.).

Montāža

Zemapmetuma kārbā

Ievietojiet zemapmetuma kārbu ② vertikāli paredzētajā sienas padziņinājumā (platums vismaz 144 mm, dziļums vismaz 60 mm) un pēc tam piemontējiet ar stiprinājuma slieidēm (3. att.). Attālums starp zemapmetuma kārbas priekšējo malu un gatavo sienu dēļ dažādā pārseguma, kas sastāv no segplāksnes ⑫ un rāmja ⑭ (4. att.), var būt no 0 līdz 30 mm. **Ieteicamais attālums: apm. 20 mm.** Noregulējiet zemapmetuma kārbu vajadzīgajā pozīcijā zem gatavās sienas šādi:

- Nosakiet ārējā sienas slāņa biezumu (apmetums, flīzes, gipskartons utt.) ⑩ (3. att.).
- Atskrūvējiet fiksācijas skrūves ⑤.
- Noregulējiet zemapmetuma kārbas priekšējo malu vajadzīgajā pozīcijā zem gatavās sienas.
- No jauna pieskrūvējiet fiksācijas skrūves ⑤.

Caurules pieslēgums

Pieslēdzot plastmasas, vara, smalka tērauda vai savienojuma cauruli, lietojiet tikai oriģinālos HEIMEIER veidgabalus. Uz spīlgedzena, spīlgedzena uzgriežņa un šļūtenes uzgaļa ir norādīts izmērs un THE marķējums. Ja caurules biezums ir 0,8 – 1,0 mm un vara vai smalka tērauda caurulēm tiek izmatoti metālistiski blīvējošie spaiļi skrūvēsavienojumi, tad caurules papildus stabilitātes nodrošināšanai ievieto balstus. Pieslēdzamās caurules noīsiniet taisnā leņķī pret caurules asi. Cauruli galim jābūt apaļiem, bez asām šķautnēm un bez bojājumiem. Pēc caurules pieslēgšanas ievietojiet zemapmetuma kārbā komplektā pievienoto aizsargpārsegu.

Atpakaļgaitas temperatūras ierobežotājs RTL

Pēc cauruļvadu izbūves pabeigšanas izņemiet aizsargpārsegu. Uzlieciet atpakaļgaitas temperatūras ierobežotāju ⑦ uz ventila apkārtējā elementa, uzskrūvējiet un cieši pievelciet ar gumijas knaiblēm (apm. 20 Nm). Sekojiet, lai regulēšanas bultņa būtu vērstā uz augšu. Pēc tam iestatiet atpakaļgaitas temperatūras ierobežotāju RTL uz vajadzīgo ciparu.

Rāmis un segplāksne

Uzlieciet rāmi ⑭ uz zemapmetuma kārbas ②, noregulējiet un nostipriniet ar komplektā pievienotajām skrūvēm ⑬. Pēc tam uz rāmja uzlieciet segplāksni ⑫ un uzspiediet, lai dēļi nokļūstās (4. att.).

Bloķēšana un iepriekšēja iestatīšana

Ventili aizver, griežot bloķēšanas/regulēšanas vārpstu ③ ar sešstūrīgu atslēgu SW 5 pa labi. Paredzēto iestatījumu var veikt, griežot vārpstu pa kreisi. Tehniskos datus/diagrammas skatiet prospektā „Multibox”.

Iestatīšana

Atpakaļgaitas temperatūras ierobežotājs RTL

Cipars	0	1	2	3	4	5
Atpakaļgaitas temperatūra [°C]	0	10	20	30	40	50

- Ieteikums: veiciet vajadzīgās atpakaļgaitas temperatūras slēpto ierobežošanu vai bloķēšanu. Skatiet prospektu „Montāžas un ekspluatācijas instrukcija” (lietojot termostata galvu K).
- Ievērojiet, lai iestatītā nominālā vērtība nebūtu zemāka par RTL apkārtējās vides temperatūru, pretējā gadījumā tas vairs neatveras.

Pirmā uzsildīšana

Veiciet standartiem atbilstošu apsildāma monolīta grīdas klājuma pirmo uzsildīšanu saskaņā ar EN 1264-4.

Pirmās uzsildīšanas agrākais sākšanas laiks:

- cementa klājums: 21 diena pēc iekļāšanas
- anhidrīta klājums: 7 dienas pēc iekļāšanas

Sāciet ar turgaitas temperatūru robežās no 20 °C līdz 25 °C un uzturiet to nemainīgu 3 dienas.

Pēc tam iestatiet maksimālā sistēmas temperatūru un uzturiet to 4 dienas. Turgaitas temperatūra ir jāregulē ar siltuma ģenerātorā vadības sistēmu. Atveriet ventili, pagriežot aizsargvāciņu pa kreisi. Ievērojiet monolīta grīdas klājuma ražotāja norādījumus!

Nepārsniedziet maksimālo monolīta grīdas klājuma temperatūras apsildes cauruļu tuvumā:

- cementa un anhidrīta klājums: 55 °C
- lieta asfalta klājums: 45 °C
- atbilstoši monolīta grīdas klājuma ražotāja norādījumiem!

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

Montaazi- ja kasutusjuhend

Legend

- ① Kinnitussiiin

⑧ Radaaator
- ② Süvispaigaldusega karp

⑨ Põrandakütte kontuur
- ③ Sulgemis-/reguleerimisspindel

⑩ Välistseina kiht
- ④ Öhutusklapp

⑪ Valmis põranda ülemine serv
- ⑤ Lukustuskrüvi 4.2 x 19

⑫ Katteplaat
- ⑥ Torulide G 3/4 väliskeere

⑬ Krüvid 4.2 x 50
- ⑦ Tagasivoolu temperatuuri piiraja RTL

⑭ Raam

Paidgaldusjuhiised

Multibox RTL ühendada tagasivooluga põrandakütte kontuuri lõpus ⑨. Jälgida voolusuunda (Joon. 2).

Pidada silmas, et seadme pealevoolu temperatuuri oleks põrandakütte süsteemi ülesehituse jaoks sobiv.

Põrandaküttetorud asetada põrandabetooni spiraalikujuiselt (Joon. 2).

Kaugus süvispaigaldusega karbi alumisest servast kuni valmis põrandani peaks olema vähemalt 200 mm (Joon. 3).

Montaaz

Süvispaigaldusega karp

Asetada karp ② selleks ettenähtud seinapiliuse vertikaalselt (laius vähemalt 144 mm, sügavus vähemalt 60 mm) ja paigaldada seejärel kinnitussiiini abil (Joon. 3). Vahekaugus karbi eesmise serva ja valmis seina vahel võib olla erineva kätte tõttu, mis koosneb katteplaadist ⑫ ja raamist ⑭ (Joon. 4), 0 kuni 30 mm. **Soovitav kaugus: 20 mm.** Asetada süvispaigaldusega karp järgnevalt kirjeldatud viisil soovitud kohale valmis seinast allapoole:

- mõõta välisseina kihi paksus (krohv, plaat, kipsplaat vms) ⑩ (Joon. 3);
- keerata lahti lukustuskruid ⑤;
- asetada karbi eesmine serv soovitud kohale valmis seinast allapoole;
- keerata lukustuskruid ⑤ kinni.

Torulide

Plast-, vask-, täppisteras- või komposiitmetalltorude ühendamiseks kasutada vaid originaalseid HEIMEIERi surveleitmikke. Klamberõrgas, klamberõrga mutter ja vooliku klamber on märgistatud andmetega suuruse kohta ja THEga. Metallitihenditega surveleitmikke korral vask- või terastorude jaoks toruseinapaksusega 0,8–1,0 mm paigaldada toru stabiliseerimiseks lisaks tugihülsid. Ühendatavaid torusid pikendada täisnurga all toru telje suhtes. Torude otsad peavad olema ümarad, kisedeta ja kahjustamata.

Panna valmis torulidesele karbis kaasas olev kaitsekatte peale.

Tagasivoolu temperatuuri piiraja RTL

Kui torutööd on lõpetatud, võtta kaitsekatte maha. Asetada tagasivoolu temperatuuri piiraja ⑦ ventili alaosa, keerata peale ja kinnitada kummipemhendustega tangide abil (ca 20 Nm). Jälgida, et reguleerimisspindel oleks suunatud ülles. Seejärel keerata tagasivoolu temperatuuri piiraja RTL soovitud numbri peale.

Raam ja katteplaat

Asetada raam ⑭ karbile ②, seada paika ja kinnitada kaasasolevate kruvide ⑬ abil. Seejärel panna katteplaat ⑫ raamile, suruda vastu ja vajutada kinni (Joon. 4).

Sulgemine ja eelseadistamine

Ventili sulatatakse kuuskantvõtmega SW 5 sulgemis-/reguleerimisspindel ③ paremale keeramisele. Seejärel teha vajalik eelseadistus vasakule keeramise abil. Tehnilisi andmeid/diagramme vt prospektist „Multibox”.

Seadistus

Tagasivoolu temperatuuri piiraja RTL

Number	0	1	2	3	4	5
Tagasivoolu temperatuur [°C]	0	10	20	30	40	50

- Soovitus: teostada tagasivoolu temperatuuriile soovitud varjatud piirang või blokeerim. Vt prospekti Montaazi- ja kasutusjuhend (termostaatpea K kasutamise juures).
- Pidage meeles, et seadistatud nõutav väärtus ei tohi olla madalam RTLi keskkonna temperatuurist, kuna vastasel juhul see enam ei avane.

Funktsionaalne kütmine

Standardide vastava põrandabetooni puhul teostada funktsionaalne kütmine EN 1264-4 kohaselt.

Funktsionaalse kütmise esimest korda sisselülitamine:

- tsemendbetoon: 21 päeva pärast paigaldamist
- anhidriidist põrand: 7 päeva pärast paigaldamist

Alustada pealevoolu temperatuuriga vahemikus 20 °C kuni 25 °C ja hoida seda 3 päeva vältel. Seejärel seadistada maksimaalse ette nähtud temperatuuri peale ja hoida seda 4 päeva vältel. Pealevoolu temperatuuri reguleerida soovustootja juhtimisega. Avada ventili kaitsekoorigi vasakule keeramisega. Järgida põrandasegu tootja juhiseid!

Maksimaalselt põrandasegu temperatuuri küttetorude piirkonnas ei tohi ületada:

- tsemendist ja anhidriidist põrand: 55 °C
- valuasfaldist põrand: 45 °C
- järgida põrandata tootja andmeid!

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Ръководство за монтаж и обслужване

Легенда

- ① Крепителна шина

⑧ Радиатори
- ② UP-кутия (за под мазилката)

⑨ Отопителен кръг на подовото отопление
- ③ Спирателен/регулиращ шпиндел

⑩ Външен слой на стената
- ④ Вентил за обезвъздушаване

⑪ Горен ръб на готовия под
- ⑤ Блокиращ винт 4.2 x 19

⑫ Покривна плоча
- ⑥ Тръбни присъединявания G 3/4 AG

⑬ Винтове 4.2 x 50
- ⑦ Ограничител на температурата на възвратния кръг RTL

⑭ Рамка

Указания за вграждане

Multibox RTL се свързва във възвратния кръг на края на отоплителния кръг на подовото отопление ⑨. Вземете под внимание посоката на потока (фиг. 2).

Трябва да се вземе под внимание, че достиганата от инсталацията температура на подаващия кръг е подходяща за изграждането на системата на подовото парно отопление.

Тръбата на подовото парно отопление трябва да се прокара под формата на спирала в замазката (фиг. 2).

Разстоянието до готовия под трябва да е от долния ръб на UP-кутията (за под мазилката) минимум 200 mm (фиг. 3).

Монтаж

Кутия за под мазилката

Поставете UP-кутията (за под мазилката) в предвидения шлиц на стената под нивелир (ширина мин. 144 mm, дълбочина мин. 60 mm) и след това я монтирайте с помощта на крепежните шини (фиг. 3.). Разстоянието между предния ръб на UP-кутията (за под мазилката) и готовата стена чрез вариация капак, състоящ се от покривна плоча ⑫ и рамка ⑭ (фиг. 4), може да е от 0 до 30 mm. Препоръчано разстояние: ок. 20 mm. UP-кутията (за под мазилката) да се центрова на желаната позиция под готовата стена както следва:

- Установете дебелината на външния слой на стената (мазилка, фансови плочки, гипскартон и т.н.) ⑩ (фиг. 3).
- Развийте блокиращите винтове ⑤.
- Предният ръб на UP-кутията (за под мазилката) да се центрова на желаната позиция под готовата стена:
- Отново стегнете блокиращите винтове ⑤.

Присъединяване на тръби

За присъединяване на пластмасови, медни, калибровани стоманени или комбинирани тръби използвайте само съответни оригинални HEIMEIER клемни връзки. Клемният пръстен, гайката и тръбният шланг са обозначени с данни за размера и с THE. При метанно уплътняващи клемни връзки за медни или калибровани стоманени тръби при дебелина на стената от 0,8 – 1,0 mm, използвайте опорни втулки за допълнително стабилизиране на тръбата. Рязането на присъединяваните тръби да става под прав ъгъл спрямо оста на тръбата. Крайщата на тръбата трябва да са безупречно кръгли, без мустаци и без повреди. След присъединяването на тръбите поставете приложените защитен капак в UP-кутията (за под мазилката).

Ограничител на температурата на възвратния кръг RTL Извадете защитния капак след приключване на грубите строителни работи. Ограничител на температурата на възвратния кръг ⑦ да се постави върху долната част на вентила, да се завие и да се стене здраво с гумирани клещи (ок. 20 Nm). Обърнете внимание, стрелката за настройка да сочи нагоре. След това ограничителът на температурата на възвратния кръг RTL да се постави на желаната отметка.

Рамка и покривна плоча

Поставете рамката ⑭ на UP-кутията (за под мазилката) ②, центровайте я и я закрепете с приложените винтове ⑬.

След това поставете покривната плоча ⑫ към рамката и я натиснете докато се фиксира (фиг. 4).

Спиране и предварителна настройка

Вентилът се затваря чрез въртене надясно на спирателен/регулиращ шпиндел ③ с шестостенен имбусен ключ размер 5. Предвидената настройка може да се извърши след това чрез въртене наляво. Технически данни/диаграми, виж prospect „Multibox”.

Настройка

Ограничител на температурата на възвратния кръг RTL

Отметка	0	1	2	3	4	5
Температура на възвратния кръг [°C]	0	10	20	30	40	50

- Препоръка: да се извърши скрито ограничаване или блокиране на желаната настройка на температурата на възвратния кръг. Виж prospect Ръководство за монтаж и обслужване (при обслужване на термостатна глава K).
- Моля, вземете под внимание настроена зададена стойност да не се намира под околната температура на RTL , тъй като той в този случай не отваря повече.

Функционално отопление

Извършете функционално отопление при отговаряща на стандартите отоплителна замазка съгласно EN 1264-4.

Най-ранно започване на функционалното отопление:

- Циментова замазка: 21 дена след поставянето
- Анхидридна замазка: 7 дена след поставянето

Започнете с температура на подаващия кръг между 20 °C и 25 °C и я поддържайте 3 дена. След това настройте максималната температура на изпънението и я поддържайте 4 дни. При това температурата на подаващия кръг трябва да се регулира чрез управлението на производителя на топлина. Отворете вентила чрез въртене наляво на защитната капачка. Вземете под внимание указанията на производителя на замазката!

Да не се надхвърля максималната температура на замазката в областта на отоплителните тръби:

- Циментова и анхидридна замазка: 55 °C
- Асфалтова замазка: 45 °C
- съгласно данни на производителя на замазката!

Запазено правото за технически промени.